

ClimaCon F 90 230 V (1155009)

nur Heizen, mit Regudis W-HTE und Anschlussleiste mit Timer, mit Pumpenlogik und Trinkwasserzirkulationsmodul, Absenken als Slave-Raumthermostat
 heating only, with Regudis W-HTE and connecting block with time switch, with pump logic and potable water circulation module, setback as follower room thermostat



Schema zum elektrischen Anschluss
 Diagram for the electrical connection
ClimaCon F

Art.-Nr./ID Art. No./ID Projekt Project
1155009-34A ovt22025


Stand Revision Maßstab Scale
26.10.2022 -

Farben Colors
 IEC 60757

BK Schwarz	Black
BN Braun	Brown
BU Blau	Blue
GN Grün	Green
GY Grau	Grey
PK Rosa	Pink
RD Rot	Red
VI Violett	Violet
YE Gelb	Yellow
GNYE Grün-Gelb	Green-Yellow

Es müssen die gültigen Installationsrichtlinien sowie die anerkannten Regeln der Technik beachtet werden. Nicht alle Komponenten der Anlage sind vollständig abgebildet. Das Schema ersetzt keine Detailplanung. Die Anleitungen der einzelnen Komponenten sind zu beachten. Alle Angaben und Ergebnisse sind bausets zu prüfen.
 The valid installation guidelines and the recognised rules of technology must be observed. Not all components of the system are shown in full. The diagram does not replace detailed planning. The instructions for the individual components must be observed. All information and results must be checked on site.

**2 Sicherheitstemp-
 wächter 1344583**
 Safety temperature monitor

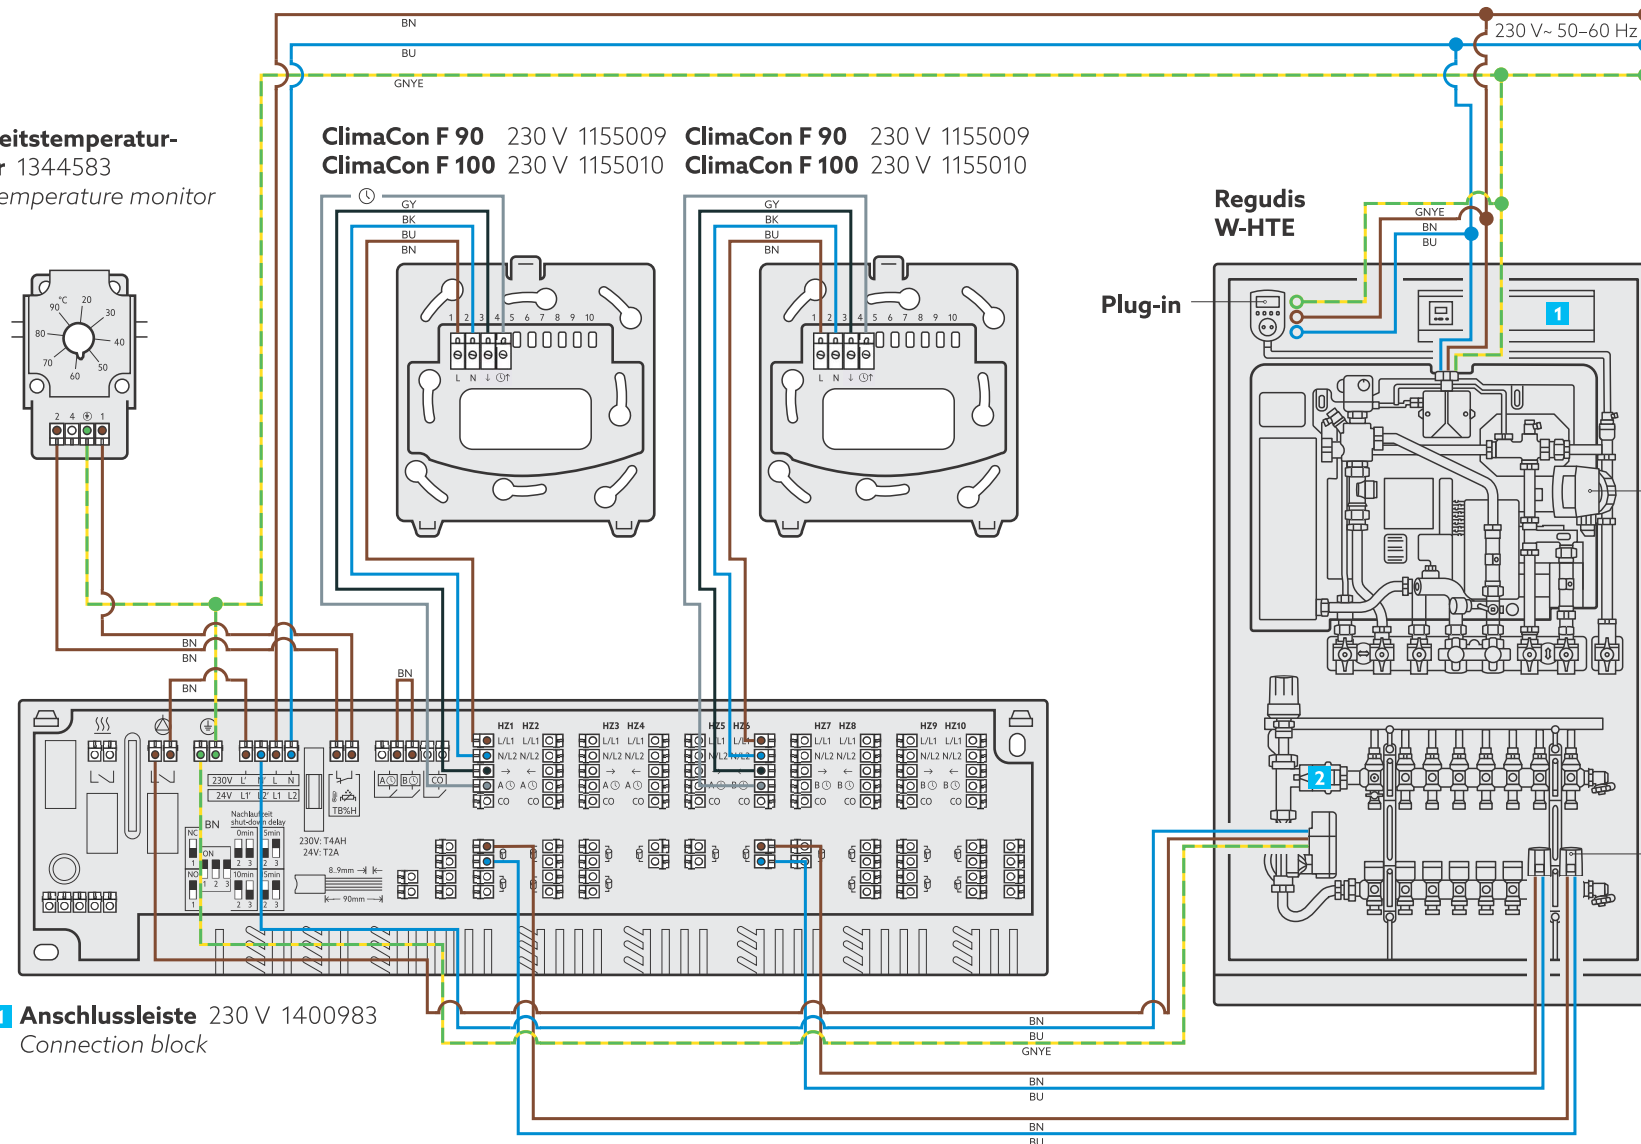

1 Anschlussleiste 230 V 1400983
 Connection block

**Trinkwasserzirkulations-
 modul 1344555**
 Potable water circulation module

Aktor T 2P 230 V 1012452 (NC)
 Elektrothermischer Stellantrieb
 Electrothermal actuator