

# ClimaCon F 90 230 V (1155009)

nur Heizen, mit Regudis W-HTE und Anschlussleiste mit Timer, mit Pumpenlogik und Trinkwasserzirkulationsmodul, Absenken als Slave-Raumthermostat  
*heating only, with Regudis W-HTE and connecting block with time switch, with pump logic and potable water circulation module, setback as follower room thermostat*



Schema zum elektrischen Anschluss  
 Diagram for the electrical connection  
**ClimaCon F**

Art.-Nr./ID Art. No.-ID Projekt Project  
**1155009-34A ovt22025**


Stand Revision Maßstab Scale  
**26.10.2022 -**

Farben Colors  
 IEC 60757

- BK** Schwarz Black
- BN** Braun Brown
- BU** Blau Blue
- GN** Grün Green
- GY** Grau Grey
- PK** Rosa Pink
- RD** Rot Red
- VI** Violett Violet
- YE** Gelb Yellow
- GNYE** Grün-Gelb Green-Yellow

Es müssen die gültigen Installationsrichtlinien sowie die anerkannten Regeln der Technik beachtet werden. Nicht alle Komponenten der Anlage sind vollständig abgebildet. Das Schema ersetzt keine Detailplanung. Die Anleitungen der einzelnen Komponenten sind zu beachten. Alle Angaben und Ergebnisse sind bausets zu prüfen.  
 The valid installation guidelines and the recognised rules of technology must be observed. Not all components of the system are shown in full. The diagram does not replace detailed planning. The instructions for the individual components must be observed. All information and results must be checked on site.

**2 Sicherheitstemperaturwächter** 1344583  
*Safety temperature monitor*

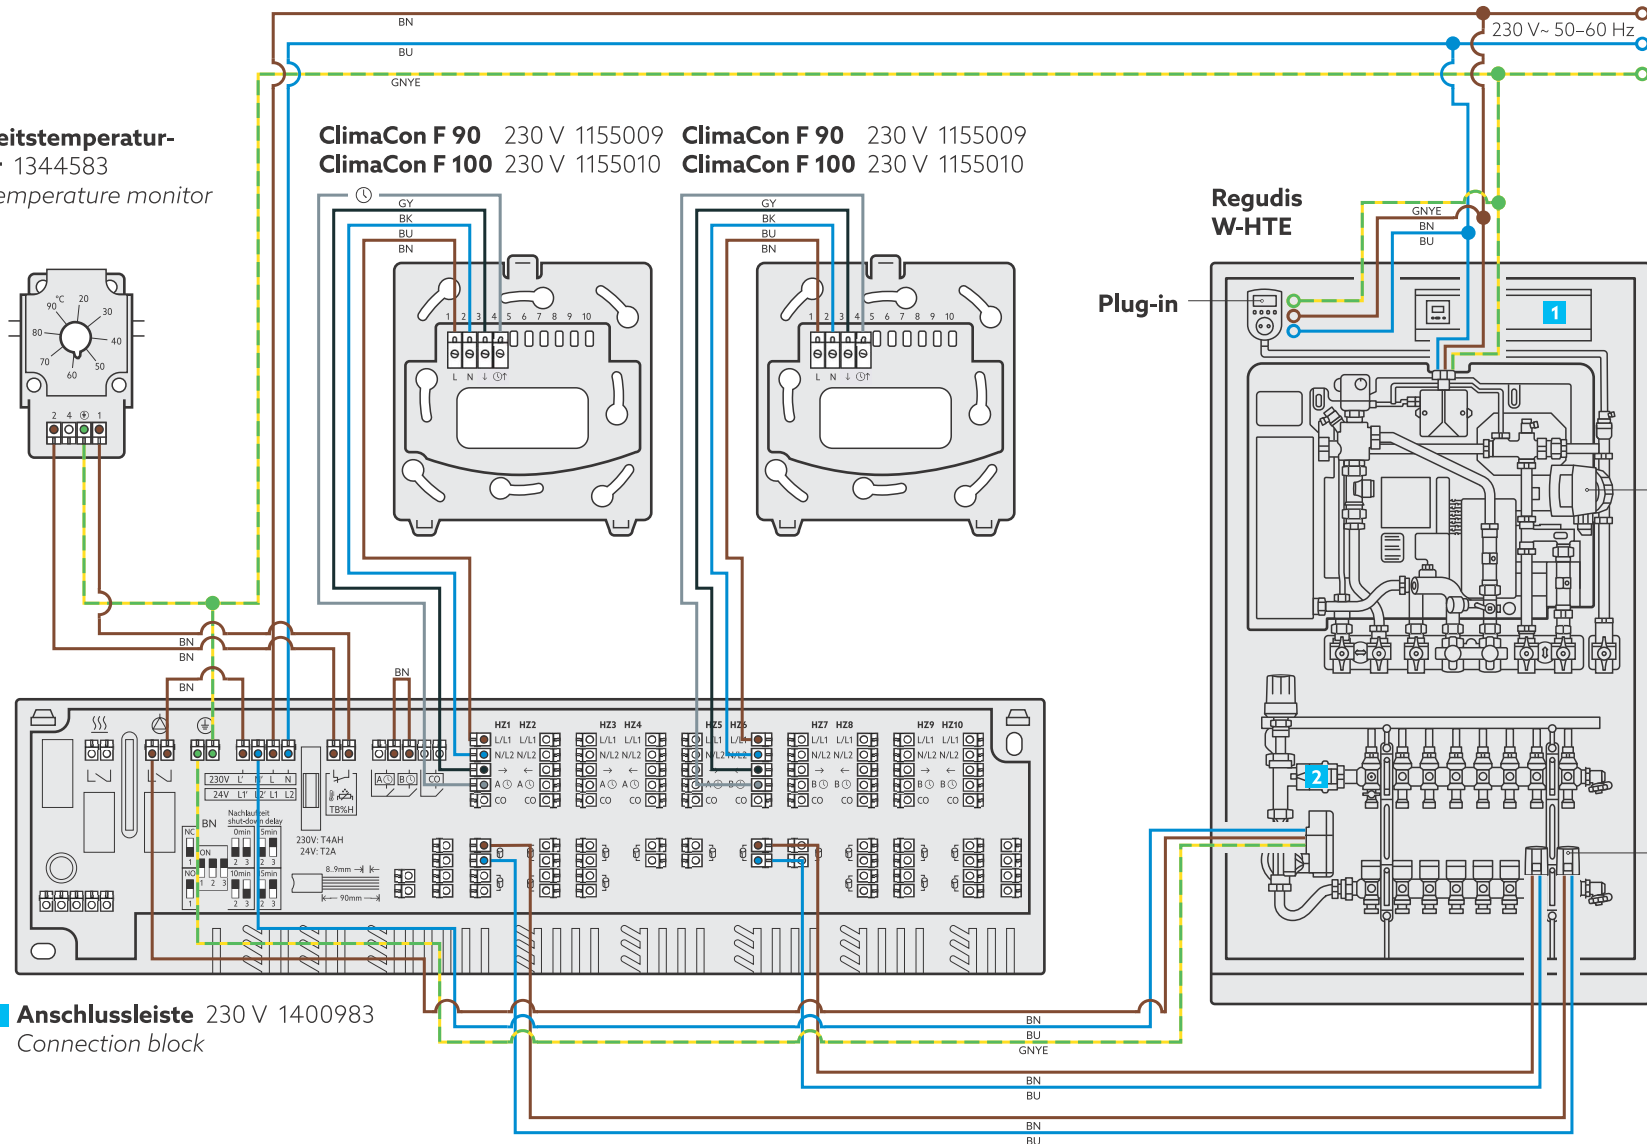

**1 Anschlussleiste** 230 V 1400983  
*Connection block*

**Trinkwasserzirkulationsmodul** 1344555  
*Potable water circulation module*

**Aktor T 2P** 230 V 1012452 (NC)  
*Elektrothermischer Stellantrieb Electrothermal actuator*