

DE

Einbauschränk für „Regudis W-HTE“

Beiblatt

ACHTUNG

Bevor die Wohnungsstation im Einbauschränk montiert wird sollte der Einbauschränk sicher in der Wand befestigt werden.

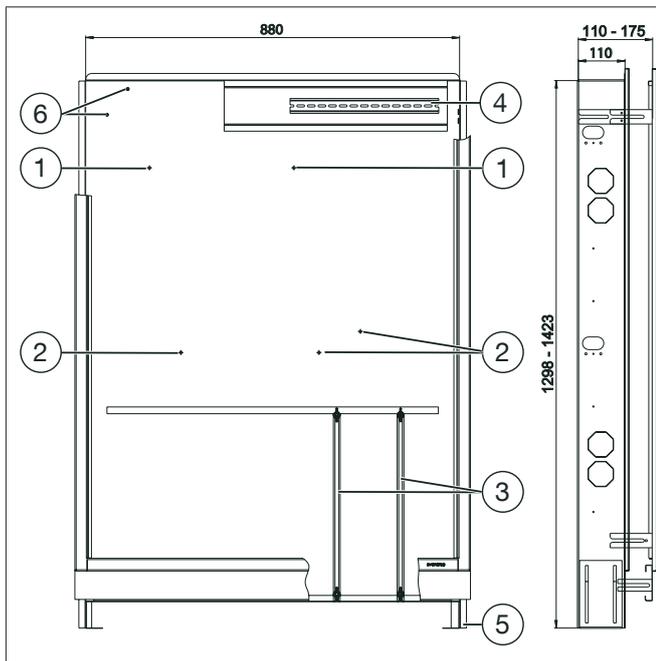


Abb. 1: Aufbau Einbauschränk 1344599

(1)	Befestigungsstift für „Regudis W-HTE“
(2)	Befestigungsstift für Kugelhahnanschlussleiste
(3)	Befestigungsschiene für Verteiler
(4)	Befestigungsmöglichkeit für elektr. Regler
(5)	Ausziehbare FüÙe mit Höhenmarkierung zur Einstellung der Fußbodenaufbauhöhen (100 - 180 mm)
(6)	Befestigungspunkte für eine Steckdose

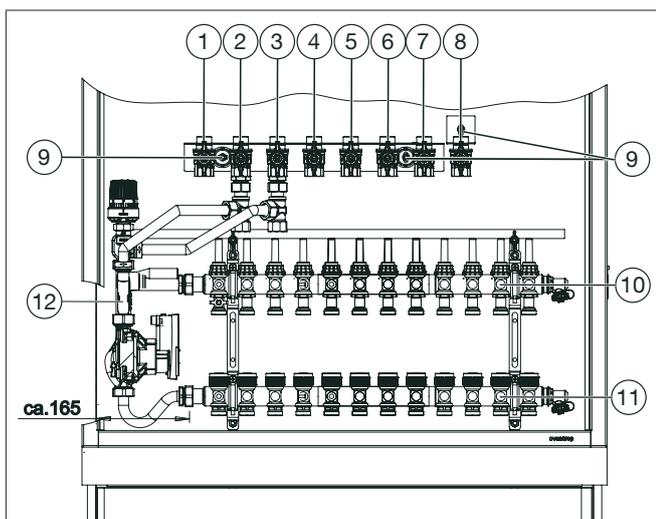


Abb. 2: Übersicht Einbauschränk 1344599

(1)	Warmwasser-Ausgang
(2)	Heizkreis-Rücklauf
(3)	Heizkreis-Vorlauf
(4)	Heizungs-Vorlauf vom Pufferspeicher
(5)	Heizungs-Rücklauf zum Pufferspeicher
(6)	Kaltwasser-Ausgang
(7)	Kaltwasser-Zulauf vom Hausanschluss
(8)	Rücklauf Trinkwasserzirkulation
(9)	Montageposition Kugelhahnanschlussleiste
(10)	Heizkreisvorlauf (bis zu 12-Kreise)
(11)	Heizkreisrücklauf
(12)	Vorlauftertemperatur-Regelmodul