ventrop

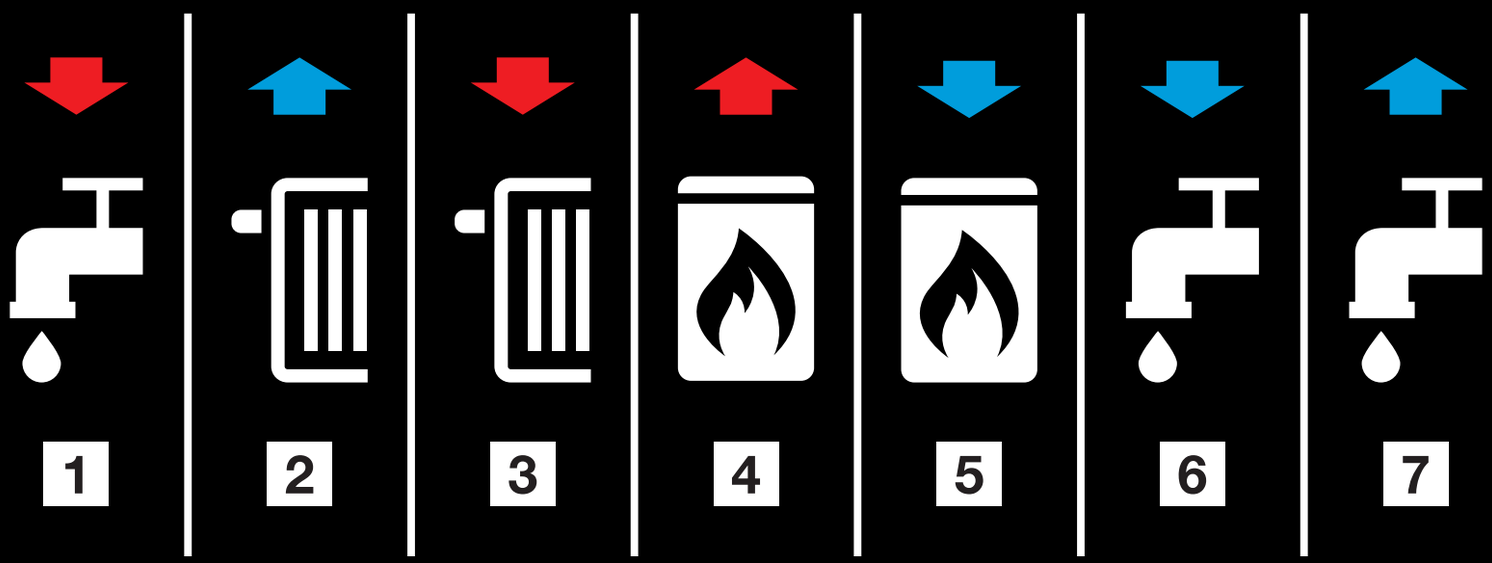

Regudis W-HTE

Anschlussbelegung / Connection assignment / Disposition des raccordements

1. Warmwasser-Ausgang / Hot water outlet / Sortie d‘E.C.S.
2. Heizkreis-Rücklauf / Heating circuit return / Retour du circuit de chauffage
3. Heizkreis-Vorlauf / Heating circuit supply / Aller du circuit de chauffage
4. Heizungs-Vorlauf vom Pufferspeicher / Primary supply from buffer storage cylinder / Aller primaire du ballon tampon
5. Heizungs-Rücklauf zum Pufferspeicher / Primary return to buffer storage cylinder / Retour primaire vers le ballon tampon
6. Kaltwasser-Ausgang / Cold water outlet / Sortie d’eau froide
7. Kaltwasser-Zulauf vom Hausanschluss / Cold water supply from house connection / Arrivée d’eau froide du branchement d’immeuble

Bedienungsanleitung / Operating instructions / Notice d’utilisation

QR-Code scannen für die vollständige Bedienungsanleitung / Scan QR code for complete operating instructions / Scanner le code QR pour notice d’utilisation complète

oventrop

Oventrop GmbH & Co. KG
Paul-Oventrop-Straße 1
59939 Olsberg
Deutschland / Germany / Allemagne

Technischer Support / Technical support / Service technique

+49 (0) 2962 82-234

www.oventrop.com

134403081-V02-12.2019

Erweiterungsmodule / Extension modules / Modules d’extension

Vorlauftemperatur-Regelmodul für Flächenheizungen / Flow temperature control module for surface heating systems / Module de réglage de la température de départ pour installations de surfaces chauffantes

1344550

Trinkwasserzirkulations-Modul / Potable water circulation module / Module de bouclage d‘E.C.S.

1344555

1

Alle trinkwasserberührenden Komponenten sind bleifrei.

All components coming into contact with potable water are lead free.

Tous les componsants entrant en contact avec l‘eau potable sont sans plomb.