

FBR2





Fernbedienung mit Raumfühler

Remote control with Room sensor


Télécommande avec sonde d'ambiance

Telecomando con Sensore ambiente

Mando a distancia con sonda de temperatura



Prüfpunkte
Checkpoints
Points de contrôle
Punti di controllo
Los puestos de control

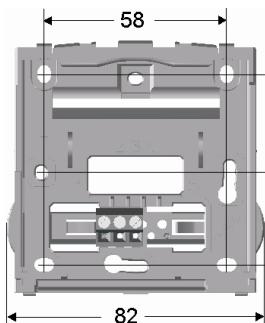

+10°C	9.950 Ω
+15°C	7.855 Ω
+20°C	6.245 Ω
+25°C	5.000 Ω
+30°C	4.028 Ω

D

- Drehpoti zur Veränderung der Raum-solltemperatur
Einstellbereich: ($\pm 5\text{K}$) Toleranz $\pm 2\text{K}$
- Raumregelung über den integrierten Raumfühler
Toleranz $\pm 0,3\text{K}$
- Drehschalter zur Betriebsartenwahl
 - ⊕₁ Automatikbetrieb (nach Zeitprogramm 1 im Regler)
 - ⊕₂ Automatikbetrieb (nach Zeitprogramm 2 im Regler)
 - ⊖ 24h Nachtbetrieb (Absenktemperatur)
 - ✳ 24h Tagbetrieb (Komforttemperatur)
 - ☛ Sommerbetrieb (Heizen AUS, nur Warmwasser)
- ! Der Heizprogrammschalter am Regler muß auf ⊕ stehen.

Montageort:

- Im Referenz-/ Hauptwohnraum des Heizkreises (an einer Innenwand im Wohnraum).
- Nicht in der Nähe von Heizkörpern oder anderen wärmeabgebenden Geräten.
- Beliebig, wenn der Raumföhreinfluss ausgeschaltet wird.

Montage:

- Kappe an der Unterseite vom Sockel abziehen.
- Sockel am Montageort befestigen.
- Elektrische Anschlüsse herstellen.
- Kappe wieder aufdrücken.
- ! Der ohmsche Widerstand der Anschlussleitung beeinflusst die Sollwertverstellung und den Raumtemperatur Messwert.

Beispiel:

Eine Leitung mit $0,25\text{mm}^2$ Querschnitt (Telefonleitung) und 10m Länge bewirkt eine Sollwerterhöhung von $0,02\text{K}$ und eine Verminderung des Raumtemperatur Messwertes von $0,01\text{K}$.

Schutzart nach EN 60529	IP40
Schutzklasse nach EN 60730	III
zul. Umgebungstemperatur im Betrieb	0 bis 50°C
zul. Umgebungstemperatur bei Lagerung	- 20 bis 60°C
Zul. Luftfeuchtigkeit nicht kondensierend	95% r.H.

GB

- Rotary potentiometer for changing the desired room temperature setting
Adjusting range: ($\pm 5\text{K}$) Tolerance $\pm 2\text{K}$
- Room control via the integrated room sensor
Tolerance $\pm 0,3\text{K}$
- Rotating switch for selecting operating mode
 - ⊕₁ Automatic mode (according to timer program 1 in controller)
 - ⊕₂ Automatic mode (according to timer program 2 in controller)
 - ⊖ 24-hour night operation (reduction temperature)
 - ✳ 24-hour daytime operation (comfort temperature)
 - ☛ Summer mode (heating OFF, hot water only)
- ! The heating program switch at the controller must be set to ⊕.

Installation location:

- In reference / main living room of the heating circuit (on an inside wall of the room).
- Not in the vicinity of radiators or other heat dissipating units.
- Any, if the room sensor influence is switched off.

Installation:

- Remove cap from underside of pedestal.
- Secure the base at the installation location.
- Connect the electrical connection cables.
- Press the cap back on.

! The ohmic resistance of the connection lead affects the shift in desired value and the measured value for room temperature.

Example:

A lead with a diameter of 0.25mm^2 (telephone line) and a length of 10m decreases the desired value by $0,02\text{K}$ and the measured value for room temperature by $0,01\text{K}$

Enclosure to EN 60529	IP40
Safety class II to EN 60730	III
Permitted room temperature during operation	0 to 50°C
Permitted room temperature during storage	- 20 to 60°C
Permissible one. Air humidity non-condensing	95% r.H.

F

- Potentiomètre rotatif pour modifier la consigne ambiante
Plage : ($\pm 5K$) Tolérance $\pm 2K$
- Régulation en fonction de la température ambiante Tolérance $\pm 0,3K$
- Sélecteur de régime :
 - \odot_1 Régime automatique (selon programmes 1 horaires)
 - \odot_2 Régime automatique (selon programmes 2 horaires)
 - --- 24h Régime réduit (consigne ---)
 - --- 24h Régime confort (consigne ---)
 - --- Régime été (arrêt chauffage, uniquement E.C.S.)

! Le régulateur doit être en régime automatique \odot .

Emplacement:

- Pièce principale : séjour en laissant les robinets des radiateurs en ouverture maximum (sur une cloison intérieure).
- Eviter la proximité de radiateurs, de lampes ou de toute autre source de chaleur.
- Emplacement quelconque si le coefficient d'influence d'ambiance est programmé à 0.

Montage:

- Retirer le capot.
- Fixer le socle à l'emplacement souhaité.
- Réaliser les branchements.
- Replacer le capot.

! La résistance ohmique de la conduite de raccordement influence le réglage de la consigne et la mesure de température ambiante.

Exemple:

Une conduite ayant une section de $0,25 \text{ mm}^2$ (conduite téléphonique) et 10 m de long provoque une augmentation de la consigne de $0,02K$ et une diminution de la mesure de température ambiante de $0,01K$.

Type de protection selon norme EN 60529	IP40
Classe de protection selon EN 60730	III
Température ambiante admissible en fonctionnement	0 à 50°C
Température de stockage admissible	- 20 à 60°C
Le permis. Humidité d'air sans condensation	95% r.H.

I

- Potenziometro girevole per variare la temperatura nominale del locale
campo di regolazione: ($\pm 5K$) Tolleranza $\pm 2K$
- Regolazione dell'ambiente attraverso sensore ambiente integrato Tolleranza $\pm 0,3K$
- Selettore dei modi di funzionamento
 - \odot_1 Funz. autom. (secondo prog. 1 orario nel regolatore)
 - \odot_2 Funz. autom. (secondo prog. 2 orario nel regolatore)
 - --- Funzionamento notturno ventiquattr'ore (temperatura d'abbassamento)
 - --- Funz. diurno ventiquattr'ore (temperatura comfort)
 - --- Funzionamento estivo (riscaldamento OFF, solo acqua calda)

! L'interruttore del programma di riscaldamento del regolatore deve essere su \odot .

Luogo di montaggio:

- Nel locale di riferimento-abitativo principale del circuito di riscaldamento (in una parete interna nel locale abitativo).
- Non nei pressi di radiatori o di altre fonti di calore
- Ovunque, se non viene disattivato l'influsso del sensore ambiente.

Montaggio:

- Staccare la cappa dalla parte inferiore dello zoccolo.
- Fissare il coperchio nel punto di montaggio.
- Effettuare gli allacciamenti elettrici.
- Chiudere nuovamente il coperchio.

! La resistenza ohmica del cavo d'alimentazione influenza la variazione del valore nominale e il valore misurato nella temperatura ambiente.

Esempio:

Un conduttore con una sezione di $0,25 \text{ mm}^2$ (linea telefonica) lungo 10 m provoca un aumento del valore nominale di $0,02K$ e una riduzione del valore misurato nella temperatura ambiente di $0,01K$.

Tipo di protezione secondo EN 60529	IP40
Classe di protezione secondo EN 60730	III
Temperatura ambiente ammessa durante il funzionamento	0 a 50°C
Temperatura ambiente ammessa durante lo stoccaggio	- 20 a 60°C
Quello ammmissibile. Umidità dell'aria senza condensazione	95% r.H.

E

- Potenciómetro rotativo para variar la temperatura teórica de la sala
Margen de ajuste: ($\pm 5K$) Tolerancia $\pm 2K$
- Regulación ambiente a través de la sonda integrada Tolerancia $\pm 0,3K$
- Rueda para seleccionar el modo de funcionamiento
 - \odot_1 Modo automático (según programa de tiempo 1 del regulador)
 - \odot_2 Modo automático (según programa de tiempo 2 del regulador)
 - --- Servicio nocturno 24 h (temperatura reducida)
 - --- Servicio diurno 24 h (temperatura confortable)
 - --- Servicio de verano (calefacción OFF, solo agua caliente)

! El interruptor para el programa de calefacción en el regulador debe estar en \odot .

Lugar de montaje:

- En la habitación principal / de referencia del circuito de calefacción (en una pared interior de la habitación).
- No cerca de emisores u otros equipos que irradién calor.
- Cualquiera, si la influencia de la sonda de temperatura está desconectada.

Montaje:

- Retirar la tapa de la parte inferior del zócalo.
- Sujetar el zócalo en el lugar de montaje.
- Hacer las conexiones eléctricas.
- Colocar y presionar nuevamente la cofia.

! La resistencia óhmica de la línea de conexión influye el reglaje del valor teórico y el valor de medición de la temperatura de la sala.

Ejemplo:

Una línea con $0,25 \text{ mm}^2$ de sección (línea telefónica) y 10 m de longitud, produce un aumento del valor teórico de $0,02 K$ y una disminución del valor de medición de la temperatura de la sala de $0,01K$.

Modo de protección según EN 60529	IP40
Clase de protección según EN 60730	III
Temperatura ambiente admisible durante el funcionamiento	0 hasta 50°C
Temperatura del aire ambiente admisible durante almacenamiento	- 20 hasta 60°C
El permitido. Humedad del aire non-condensing	95% r.H.