


ClimaCon F 90 230 V (1155009)

nur Heizen, mit Regudis W-HTE, Regtronic RH und Anschlussleiste mit Timer, mit Pumpenlogik und Trinkwasserzirkulationsmodul, Vorlauftemperatursensor und Außensensor, Absenken als Slave-Raumthermostat
heating only, with Regudis W-HTE, Regtronic RH and connecting block with time switch, with pump logic and potable water circulation module, flow temperature sensor and outdoor sensor, setback as follower room thermostat

Regtronic RH 1152083

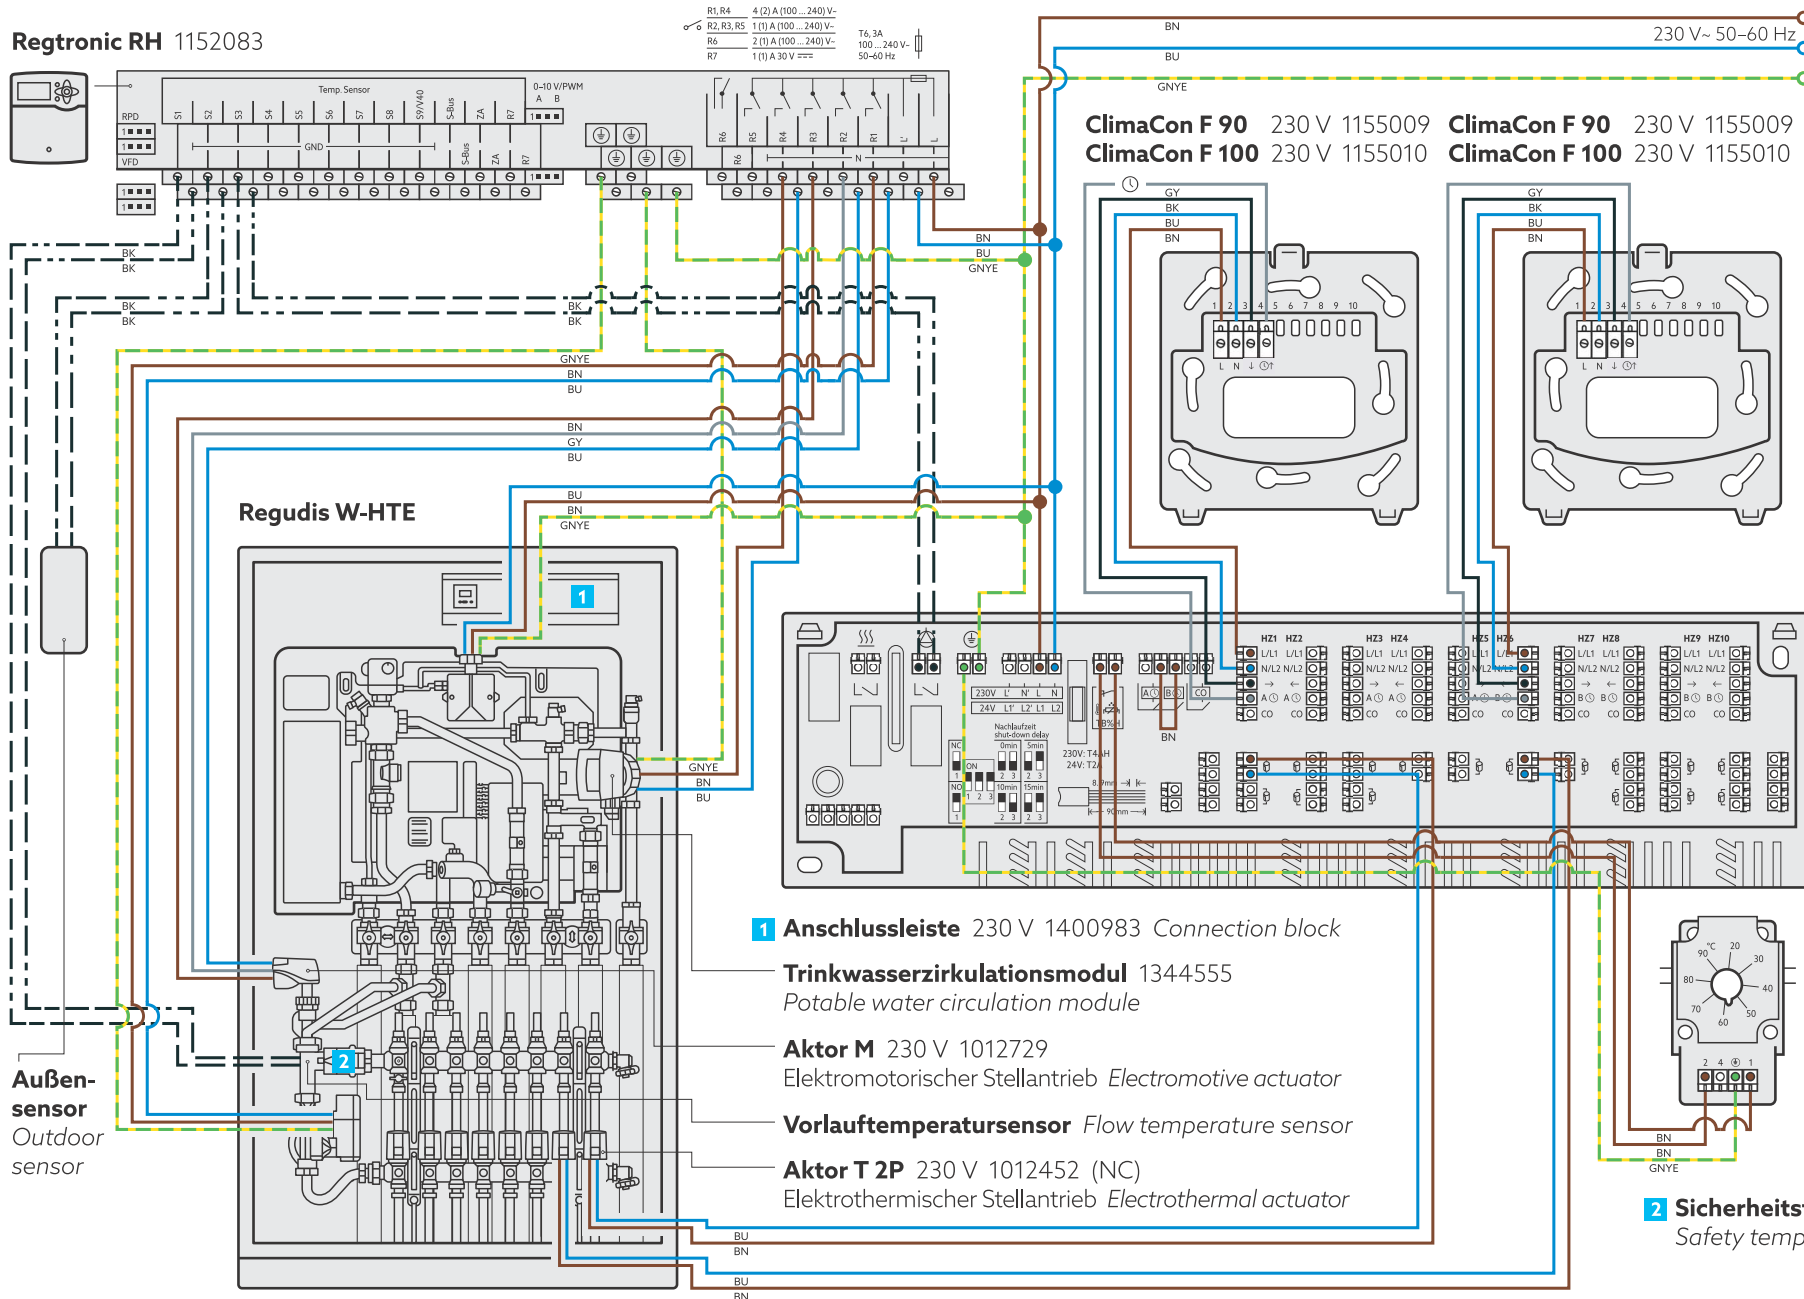

Schema zum elektrischen Anschluss
Diagram for the electrical connection
ClimaCon F

Art.-Nr./ID Art. No./ID Projekt Project
1155009-38A ovt22025

Stand Revision Maßstab Scale
26.10.2022 -

Farben Colors
IEC 60757

BK	Schwarz Black
BN	Braun Brown
BU	Blau Blue
GN	Grün Green
GY	Grau Grey
PK	Rosa Pink
RD	Rot Red
VI	Violett Violet
YE	Gelb Yellow
GNYE	Grün-Gelb Green-Yellow

Es müssen die gültigen Installationsrichtlinien sowie die anerkannten Regeln der Technik beachtet werden. Nicht alle Komponenten der Anlage sind vollständig abgebildet. Das Schema ersetzt keine Detailplanung. Die Anleitungen der einzelnen Komponenten sind zu beachten. Alle Angaben und Ergebnisse sind bausets zu prüfen.
The valid installation guidelines and the recognised rules of technology must be observed. Not all components of the system are shown in full. The diagram does not replace detailed planning. The instructions for the individual components must be observed. All information and results must be checked on site.

2 Sicherheitstemperaturwächter 1344583
Safety temperature monitor