


**Anschluss- Set Zirkulation für
„Regucor WHS/ WH“ Art.Nr.: 1383584**

Bestehend aus:

- 1x Rohrgruppe 1
- 1x Rohrgruppe 2
- 1x Adapter G 1 IG x G ¾ ÜM
- 3x Dichtung G ¾
- 1x Dichtung G 1
- 1x Rohrschelle
- 2x Käfigmutter
- 2x Schraube mit Innensechskant

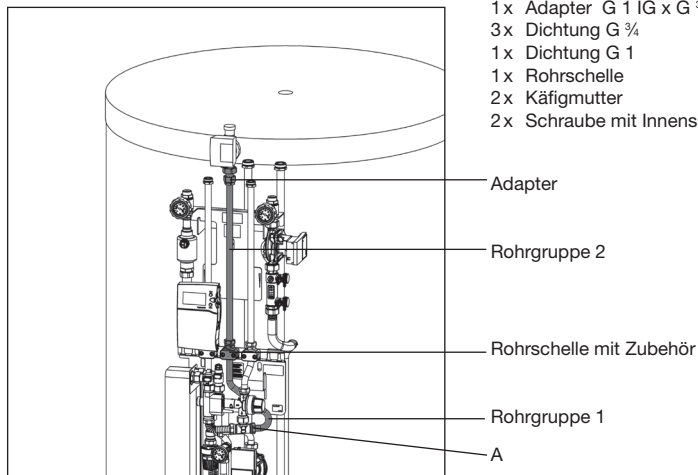

Vor Arbeiten an der Anlage sicherstellen, dass die Rohrleitungen und Armaturen abgekühlt und entleert sind! Elektrische Komponenten (Regler, Pumpen, etc.) vor Beginn der Arbeiten vom Strom trennen und gegen Wiedereinschalten sichern!

1. Verschlusskappe an Position A entfernen.
2. Rohrgruppe (1) mit beiliegender Dichtung und Rohrschelle an Armaturgruppe montieren.
3. Rohrgruppe (2) mit beiliegender Dichtung an Rohrgruppe (1) schrauben.
4. Adapter mit beiliegender Dichtung an Rohrgruppe (2) befestigen.
5. Trinkwasserzirkulationspumpe an Adapter montieren.
Ggf. separaten Rückflussverhinderer installieren.

Hinweis

Die Trinkwasserzirkulationspumpe gehört nicht zum Lieferumfang!

OVENTROP GmbH & Co. KG
Paul-Oventrop-Straße 1
D-59939 Olsberg
Telefon +49 (0) 29 62 82-0
Telefax +49 (0) 29 62 82-400
E-Mail mail@oventrop.de
Internet www.oventrop.com

Eine Übersicht der weltweiten Ansprechpartner finden Sie unter www.oventrop.de.


Technische Änderungen vorbehalten.

138358481 01/2018

**Connection set circulation for
"Regucor WHS/ WH" item no.: 1383584**

Consisting of:

- 1 x pipe group 1
- 1 x pipe group 2
- 1 x adapter G 1 IG x G ¾ collar nut
- 3 x seal G ¾
- 1 x seal G 1
- 1 x pipe clamp
- 2 x cage nut
- 2 x screw with hexagon socket

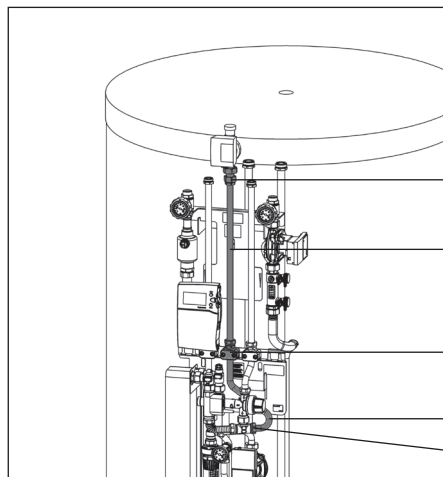

Adapter

Pipe group 2

Pipe clamp with accessories

Pipe group 1

A

Before starting work, make sure that the pipework and components have cooled down and been drained! Please ensure that all electrical components (controllers, pumps etc.) are disconnected from the power supply and are protected against accidental restart!

1. Remove the cap at position A.
2. Connect the pipe group (1) to the product assembly with the enclosed seal and pipe clamp.
3. Screw the pipe group (2) to the pipe group (1) with the enclosed seal.
4. Fix the adapter to the pipe group (2) with the enclosed seal.
5. Mount the potable water circulation pump onto the adapter.
Mount a separate non-return check valve if required.


NOTE!

The potable water circulation pump is not included in the delivery!

**Jeu de raccordement pour bouclage d'E.C.S.
pour «Regucor WHS/ WH» réf.: 1383584**

Se composant de :

- 1x groupe de tuyauterie 1
- 1x groupe de tuyauterie 2
- 1x adaptateur G 1 F x G $\frac{3}{4}$ écrou
- 3x joint G $\frac{3}{4}$
- 1x joint G 1
- 1x collier d'attache
- 2x écrou encagé
- 2x vis à six pans

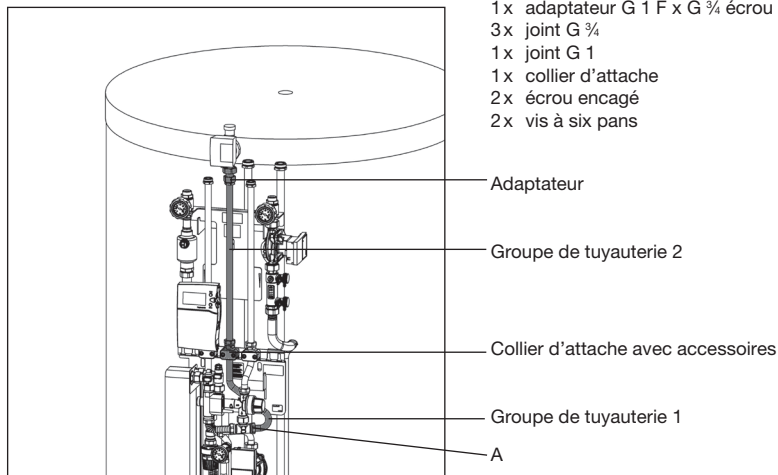

Avant le début des travaux, il faut s'assurer que la tuyauterie et la robinetterie sont refroidies et vidangées ! Avant le début des travaux, couper l'alimentation électrique des composants électriques (régulateurs, circulateurs etc.) et les protéger contre une remise en service intempestive !

1. Démonter le capuchon de fermeture sur la position A.
2. Monter le groupe de tuyauterie (1) au groupe de robinetterie avec le joint et le collier d'attache joints.
3. Visser le groupe de tuyauterie (2) sur le groupe de robinetterie (1) avec le joint livré.
4. Fixer l'adaptateur avec le joint livré au groupe de tuyauterie (2).
5. Monter le circulateur de bouclage d'E.C.S. sur l'adaptateur.
Monter un clapet de retenue séparé si nécessaire.

NOTE !

Le circulateur de bouclage d'E.C.S. n'est pas inclus dans la livraison !