DE „Adapter für Temperaturfühler“
Montageanleitung für Fachpersonal

EN „Adapter for temperature sensor“
Installation instructions for the specialised installer

FR „Adapteur pour sonde de température“
Notice d’installation pour les professionnels

⚠ WARNUNG	⚠ WARNING	⚠ AVERTISSEMENT
Verbrühungsgefahr durch heiße Medien! Bei Arbeiten an der Armaturengruppe **im laufenden Betrieb** besteht bei unkontrolliertem Austritt von Heißwasser oder Wasserdampf **Verbrühungsgefahr**. • Vor allen Arbeiten Heizungsanlage entleeren oder Zuleitungen des betreffenden Abschnitts absperren.	**Risk of scalding due to hot fluids!** Working on the product group during operation can lead to **scalding** by uncontrolled escape of hot water or water vapour. • Before starting work the heating system has to be drained or the supply pipes of the concerned section have to be isolated.	**Risque de brûlure par fluides chauds!** Lors de travaux sur le groupe de robinetterie en service, il y a **risque de brûlure** en cas d’échappement incontrôlé d’eau chaude ou de vapeur d’eau. • Avant le début des travaux vidanger l’installation de chauffage ou fermer les conduites d’alimentation dans la section concernée.

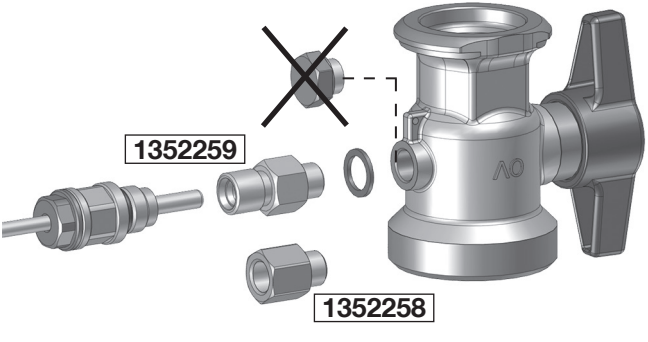

1352259

Anschluss/Connection/Raccord: M12 x 1.5

Allmess

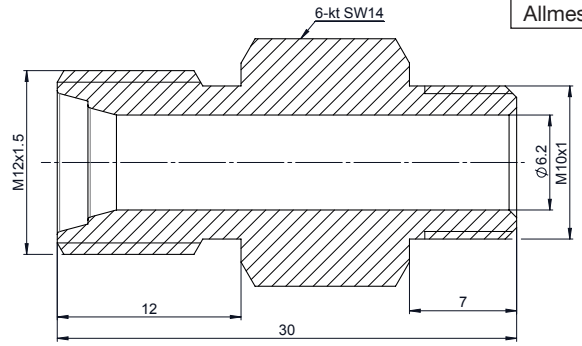

1352258

Anschluss/Connection/Raccord: M10 x 1

Hydrometer	Minol
Ista	Rossweiner
Techem	Grundis
Sensus	NRZ

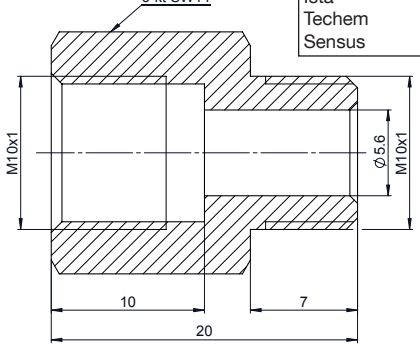

Oventrop GmbH & Co. KG
Paul-Oventrop-Straße 1
D-59939 Olsberg

Telefon: +49 (0) 29 62 82-0
Telefax: +49 (0) 29 62 82-400
E-Mail: mail@oventrop.de

Technische Änderungen vorbehalten

Subject to technical modification without notice

Sous réserve de modifications techniques

135225881 V1.0 10/2016