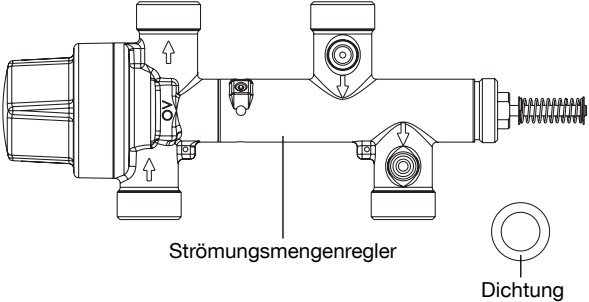
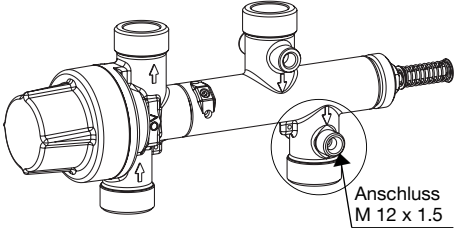
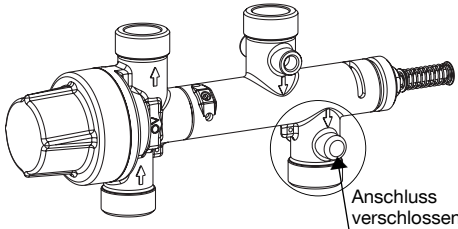
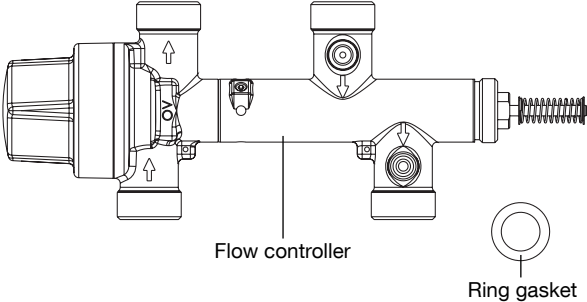
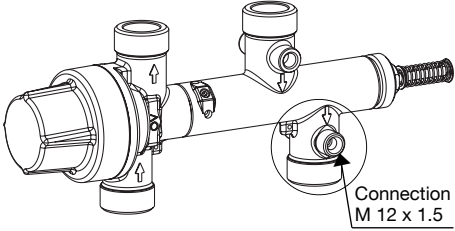
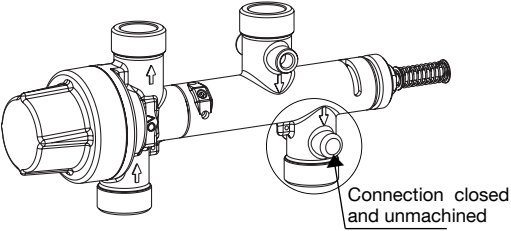





 Strömungsmengenregler Dichtung	Ersatzteil Strömungsmengenregler OV-Art.Nr.: 9010320 Stückliste: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Anzahl</th><th>Bezeichnung</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 x</td><td>Strömungsmengenregler</td></tr> <tr> <td>5 x</td><td>Dichtring G $\frac{3}{4}$</td></tr> </tbody> </table>	Anzahl	Bezeichnung	1 x	Strömungsmengenregler	5 x	Dichtring G $\frac{3}{4}$
Anzahl	Bezeichnung						
1 x	Strömungsmengenregler						
5 x	Dichtring G $\frac{3}{4}$						
 Anschluss M 12 x 1.5	Strömungsmengenregler mit zusätzlichem Anschluss für die Zirkulationsleitung der Heizungsseite (gebogenes Kupferrohr).						
Verschiedene Varianten der Wohnungsstationen: Beim Einbau des Strömungsmengenreglers ist zu beachten, welche Ausführung bisher in der "Regudis W"- Station verbaut ist.							
 Anschluss verschlossen	Variante: Strömungsmengenregler ab Mai 2016 Ersatzteil: OV-Art. Nr.: 1343050						

OVENTROP GmbH & Co. KG
 Paul-Oventrop-Straße 1
 D-59939 Olsberg
 Telefon +49 (0)2962 82-0
 Telefax +49 (0)2962 82-400
 E-Mail mail@oventrop.de
 Internet www.oventrop.com

Eine Übersicht der weltweiten Ansprechpartner
 finden Sie unter www.oventrop.de.

Technische Änderungen vorbehalten.
 901032081 06/2016

 Flow controller Ring gasket	Spare part Flow controller OV item no.: 9010320 Parts list: <table border="1"><thead><tr><th>Qty.</th><th>Designation</th></tr></thead><tbody><tr><td>1 x</td><td>Flow controller</td></tr><tr><td>5 x</td><td>Ring gasket G $\frac{3}{4}$</td></tr></tbody></table>	Qty.	Designation	1 x	Flow controller	5 x	Ring gasket G $\frac{3}{4}$
Qty.	Designation						
1 x	Flow controller						
5 x	Ring gasket G $\frac{3}{4}$						
 Connection M 12 x 1.5	Flow controller with additional connection for the circulation pipe on the heating side (bent copper pipe).						
Different dwelling station models: When replacing the flow controller, the model installed in the dwelling station “Regudis W” must be observed as follows.							
 Connection closed and unmachined	Model: Flow controller since May 2016 Spare part: OV item no.: 1343050						

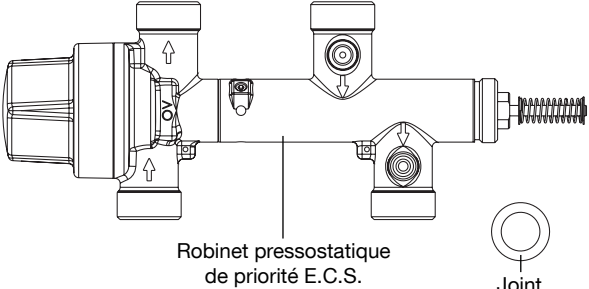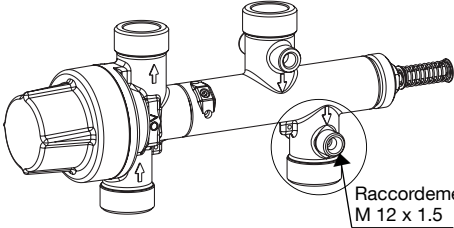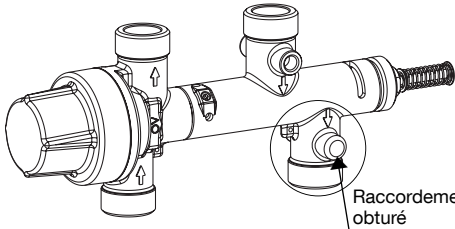 Robinet pressostatique de priorité E.C.S. Joint d'étanchéité	Pièce de rechange Robinet pressostatique de priorité E.C.S. Réf. OV: 9010320 Nomenclature: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nombre</th><th>Désignation</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 x</td><td>Robinet pressostatique de priorité E.C.S.</td></tr> <tr> <td>5 x</td><td>Joint d'étanchéité G 3/4</td></tr> </tbody> </table>	Nombre	Désignation	1 x	Robinet pressostatique de priorité E.C.S.	5 x	Joint d'étanchéité G 3/4
Nombre	Désignation						
1 x	Robinet pressostatique de priorité E.C.S.						
5 x	Joint d'étanchéité G 3/4						
 Raccordement M 12 x 1.5	Robinet pressostatique de priorité E.C.S. avec raccord additionnel pour la conduite de bouclage d'E.C.S. sur le côté chauffage (tube en cuivre cintré).						
Différents modèles de la station d'appartement: Avant le montage du robinet pressostatique de priorité E.C.S., il est à déterminer laquelle de ses versions était installée jusqu'à présent dans le «Regudis W».							
 Raccordement obturé	Version: Robinet pressostatique de priorité E.C.S. à partir de Mai 2016 Pièce de rechange: Réf. OV: 1343050						

