DE

Einbauschrank für Wohnungsstation „Regudis W“ mit Verteiler (max. 12-fach)

ACHTUNG Bevor die Wohnungsstation im Einbauschrank montiert wird sollte der Einbauschrank sicher in der Wand befestigt werden.

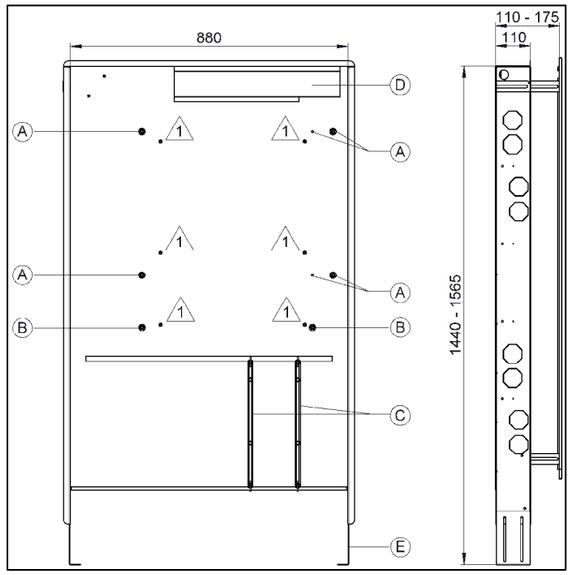

A:
Befestigungsstift für „Regudis W-HTF“

B:
Befestigungsstift für Kugelhahnanschlussleiste

C:
Befestigungsschiene für Verteiler

D:
Befestigungsmöglichkeit für elektr. Regler

E:
Ausziehbare Füße mit Höhenmarkierung zur Einstellung der Fußbodenaufbauhöhen (100 - 180 mm)

1:
Befestigungspunkte für „Regudis W- HTU” (Montage s.u.)

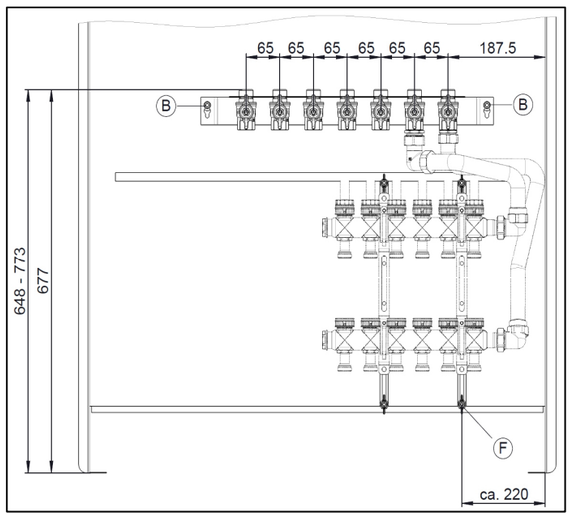

B:
Montageposition Kugelhahnanschlussleiste

F:
Montageposition der ersten Halterung für den Verteiler (bis zu 12-fach möglich)

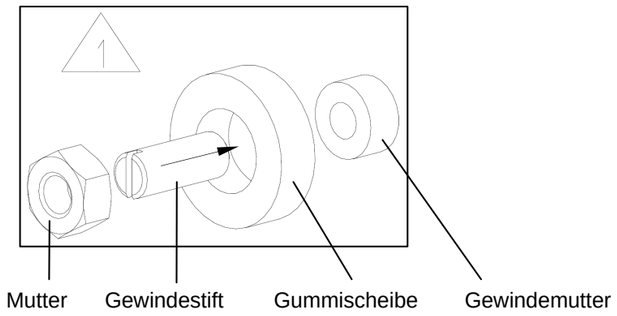

Montage „Regudis W- HTU”:
- Gummischeibe über Gewindemutter legen
- Gewindestift in das Gewinde schrauben

Achtung! Die Einschraubtiefe des Stifts beachten
- Station/ Kugelhahnleiste einhängen
- mit Mutter fixieren

Beispiel einer Verrohrung:

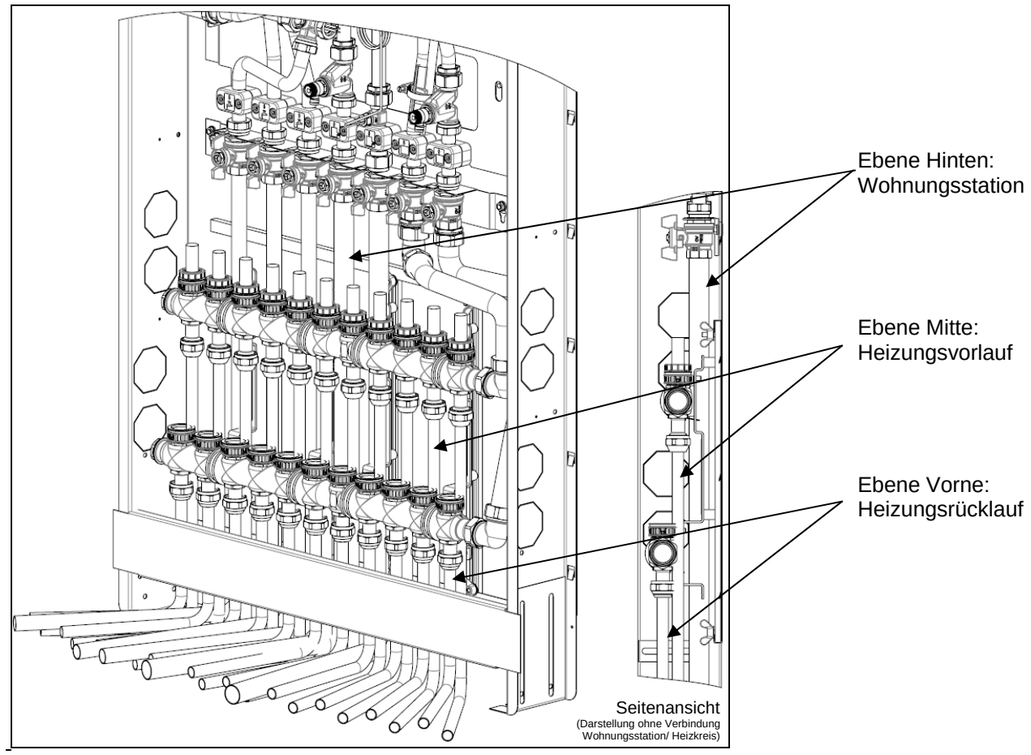

Eine Übersicht der weltweiten Ansprechpartner finden Sie unter www.oventrop.de.

OVENTROP GmbH & Co. KG
Paul-Oventrop-Straße 1
D-59939 Olsberg
Telefon (02962) 82-0
Telefax (02962) 82-400

E-Mail: mail@oventrop.de
Internet: www.oventrop.com

Technische Änderungen vorbehalten.

134117780 01/2016

EN

Cabinet for dwelling station “Regudis W- HTF” with distributor (for a maximum of 12 circuits)

ATTENTION The cabinet must be fixed into the wall securely before housing the dwelling station in the cabinet.

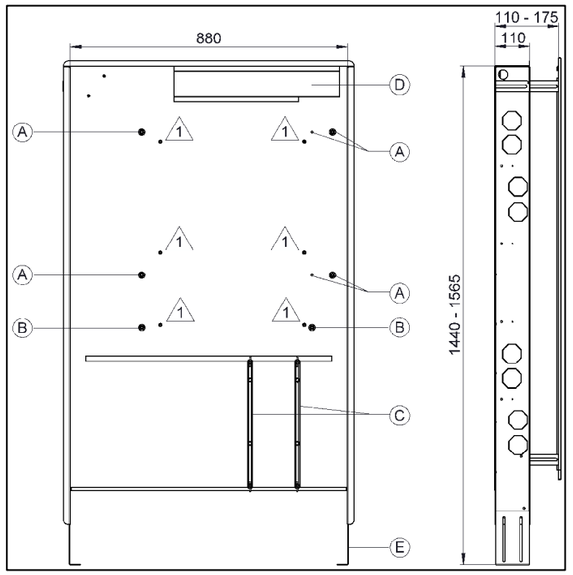

A:
Fixing pin for “Regudis W- HTF”

B:
Fixing pin for ball valve connector block

C:
Fixing rail for distributor/collector

D:
Fixing device for electronic controller

E:
Extendible feet with height marking for adjustment of the floor construction height (100 – 180 mm).

1:
Fixing points for “Regudis W-HTU” (installation see below)

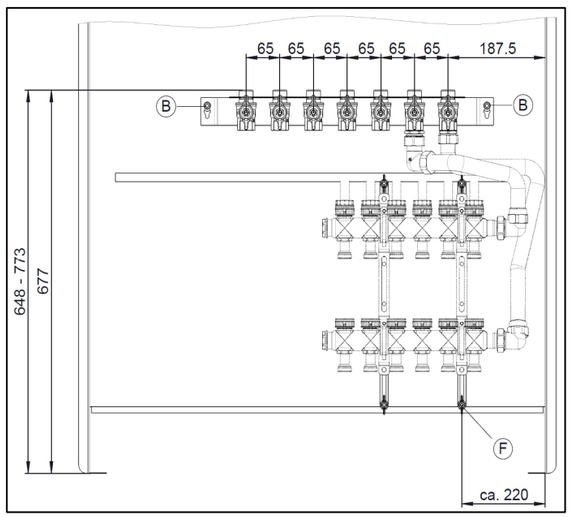

B:
Installation position of ball valve connector block

F:
Installation position of the first bracket for the distributor/collector (for a maximum of 12 circuits)

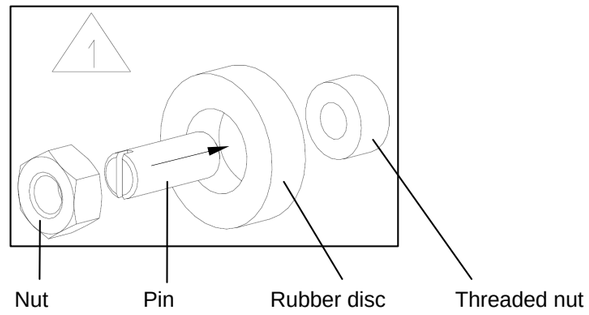

Installation “Regudis W- HTU”:
- Position rubber disc onto the cage nut
- Screw pin into the thread

Attention! The screw-in depth of the pin must be observed
- Suspend station/ball valve connector block
- Fix with nut

Piping example:

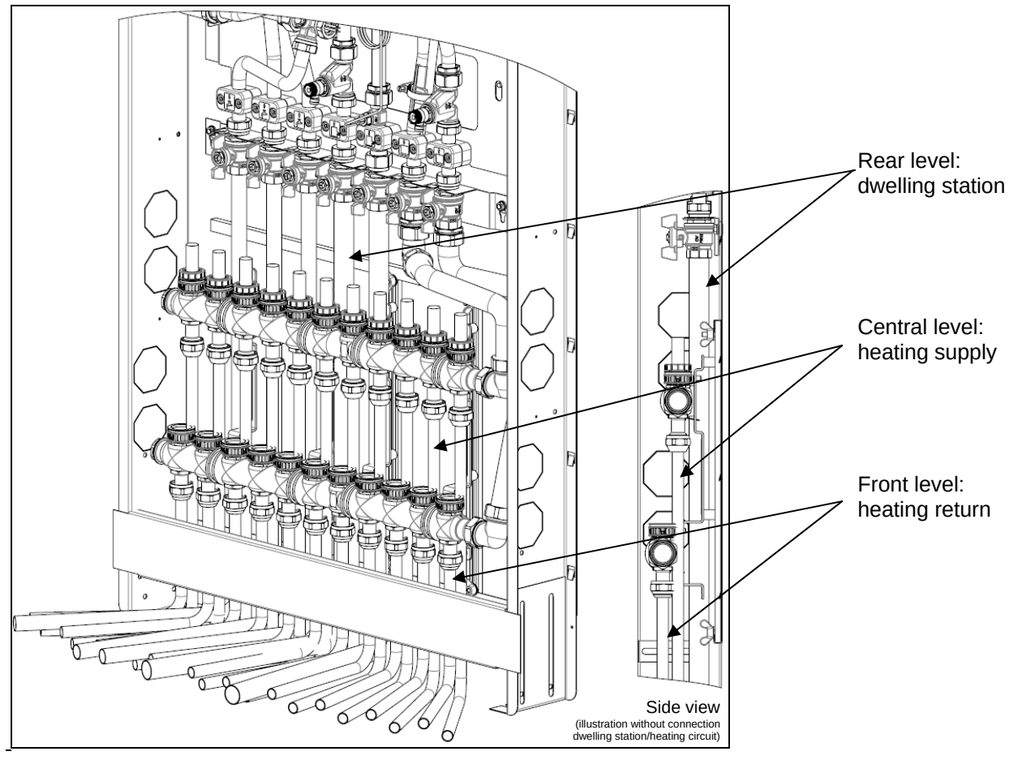

For an overview of our global presence visit www.oventrop.com.

FR

Coffret pour station d'appartement «Regudis W- HTF» avec distributeur (pour 12 départs au maximum)

ATTENTION Avant de monter la station d'appartement dans le coffret, veiller à ce que celui-ci soit fixé de manière sûre dans le mur.

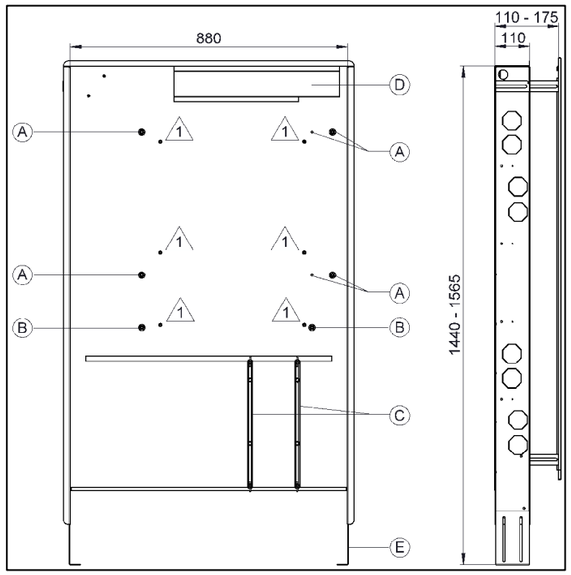

A:
Broche de fixation pour «Regudis W- HTF»

B:
Broche de fixation pour bloc de raccordement pour robinets à tournant sphérique

C:
Rail de fixation pour distributeur/collecteur

D:
Dispositif de fixation pour régulateur électronique

E:
Pieds extensibles avec marquage de la hauteur pour l'ajustage de la hauteur du plancher (100 – 180 mm).

1:
Points de fixation pour « Regudis W- HTU » (montage voir ci-après)

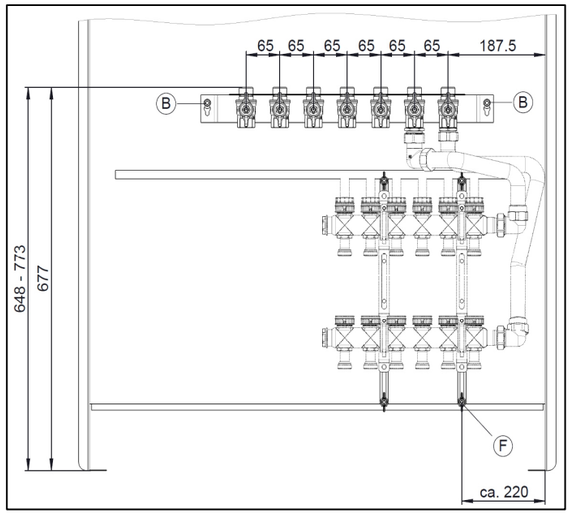

B:
Position de montage du bloc de raccordement pour robinets à tournant sphérique

F:
Position de montage de la première console pour le distributeur/collecteur (pour 12 départs au maximum)

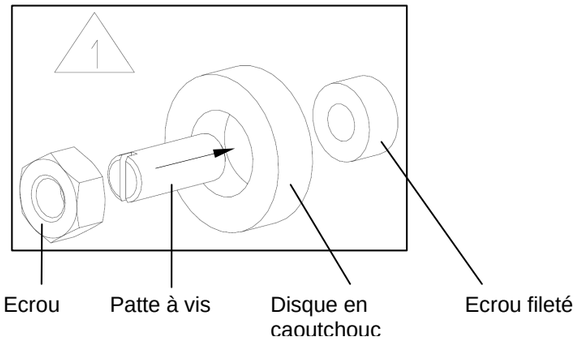

le Montage «Regudis W- HTU»:
- Positionner le disque en caoutchouc sur l'écrou encagé
- Visser la patte à vis dans le filetage

Attention! Respecter la profondeur filetée de la patte
- Accrocher la station et le bloc de raccordement pour robinets à tournant sphérique
- Fixer à l'aide de l'écrou

Exemple de tubage:

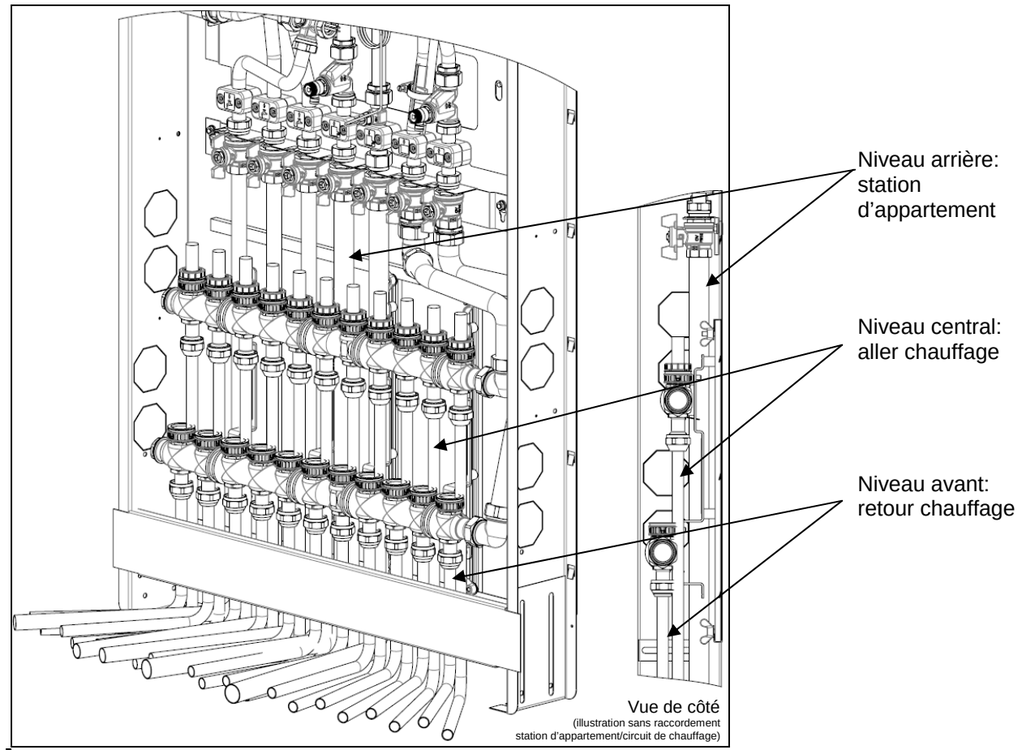

Vous trouverez une vue d'ensemble des interlocuteurs dans le monde entier sur www.oventrop.com.

Sous reserve de modifications techniques.
134117780 01/2016

Cassetta per modulo satellite per unità abitativa ”Regudis W- HTF” con collettore (fino a 12 circuiti)

ATTENTION Prima di montare il modulo satellite nella cassetta da incasso, la cassetta deve essere fissata alla parete.

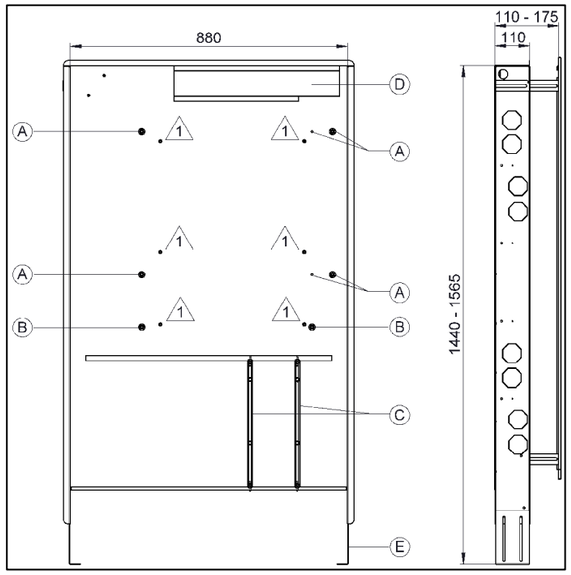

A:
Perno di fissaggio per ”Regudis W- HTF”

B:
Perno di fissaggio per barra di collegamento valvole a sfera

C:
Barra di fissaggio per collettore

D:
Dispositivo di fissaggio per servomotore elettrico

E:
Piede estendibile con marcatura per sistemazione dell’altezza dal pavimento (100-180mm)

1:
Punti di fissaggio per „Regudis W- HTU” (montaggio vedi sotto.)

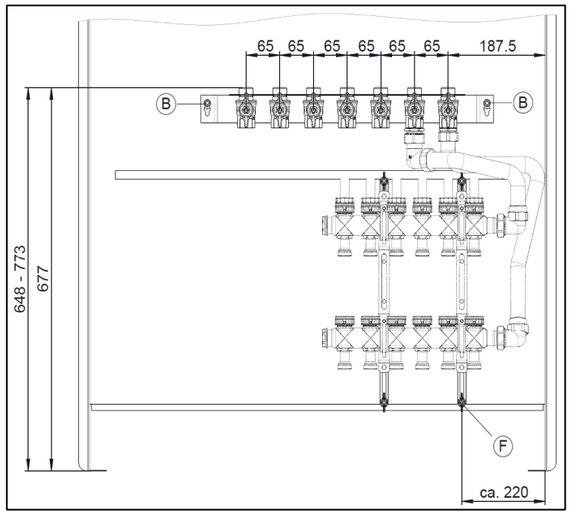

B:
Posizione di montaggio della barra di collegamento valvole a sfera

F:
Posizione di montaggio dei primi supporti per il collettore (fino a 12 circuiti)

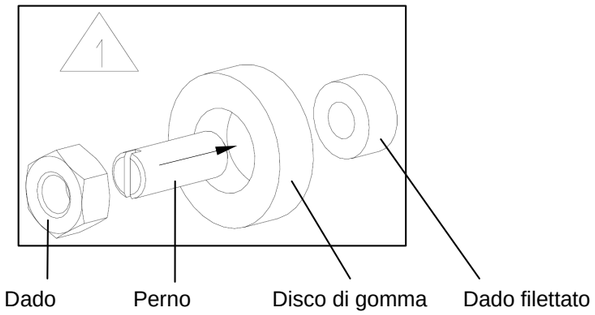

Montaggio «Regudis W- HTU»:
•Posizionare il disco di gomma sul dado in gabbia
• Avvitare il perno filettato nella filettatura
Attenzione! Controllare la profondità di avvitamento del perno
• Appendere la stazione/barra valvole a sfera
• Fissare con il dado

Esempio posa tubi:

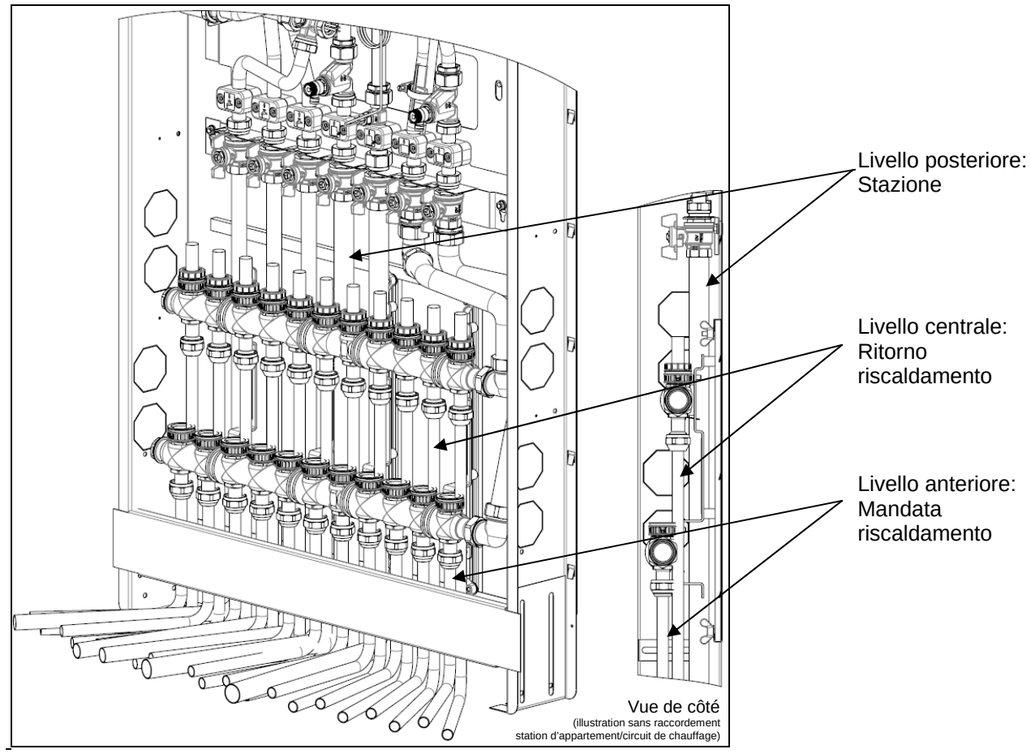

Per ulteriori informazioni sulla ns. organizzazione commerciale nel mondo potete consultare il ns sito www.oventrop.com.

Salvo modifiche tecniche
134117780 01/2016