

ClimaCon F 90 230 V (1155009)

nur Heizen, mit Regudis W-HTE und Anschlussleiste mit Timer, mit Pumpenlogik,
Absenken als Slave-Raumthermostat
*heating only, with Regudis W-HTE and connecting block with time switch, with pump logic,
setback as follower room thermostat*



Schema zum elektrischen Anschluss
Diagram for the electrical connection
ClimaCon F

Art.-Nr./ID Art. No./ID Projekt Project
1155009-33A ovt22025


Stand Revision Maßstab Scale
26.10.2022 -

Farben Colors
IEC 60757

- BK** Schwarz Black
- BN** Braun Brown
- BU** Blau Blue
- GN** Grün Green
- GY** Grau Grey
- PK** Rosa Pink
- RD** Rot Red
- VI** Violett Violet
- YE** Gelb Yellow
- GNYE** Grün-Gelb Green-Yellow

Es müssen die gültigen Installationsrichtlinien sowie die anerkannten Regeln der Technik beachtet werden. Nicht alle Komponenten der Anlage sind vollständig abgebildet. Das Schema ersetzt keine Detailplanung. Die Anleitungen der einzelnen Komponenten sind zu beachten. Alle Angaben und Ergebnisse sind bausets zu prüfen.
The valid installation guidelines and the recognised rules of technology must be observed. Not all components of the system are shown in full. The diagram does not replace detailed planning. The instructions for the individual components must be observed. All information and results must be checked on site.

2 Sicherheitstemperaturwächter 1344583
Safety temperature monitor

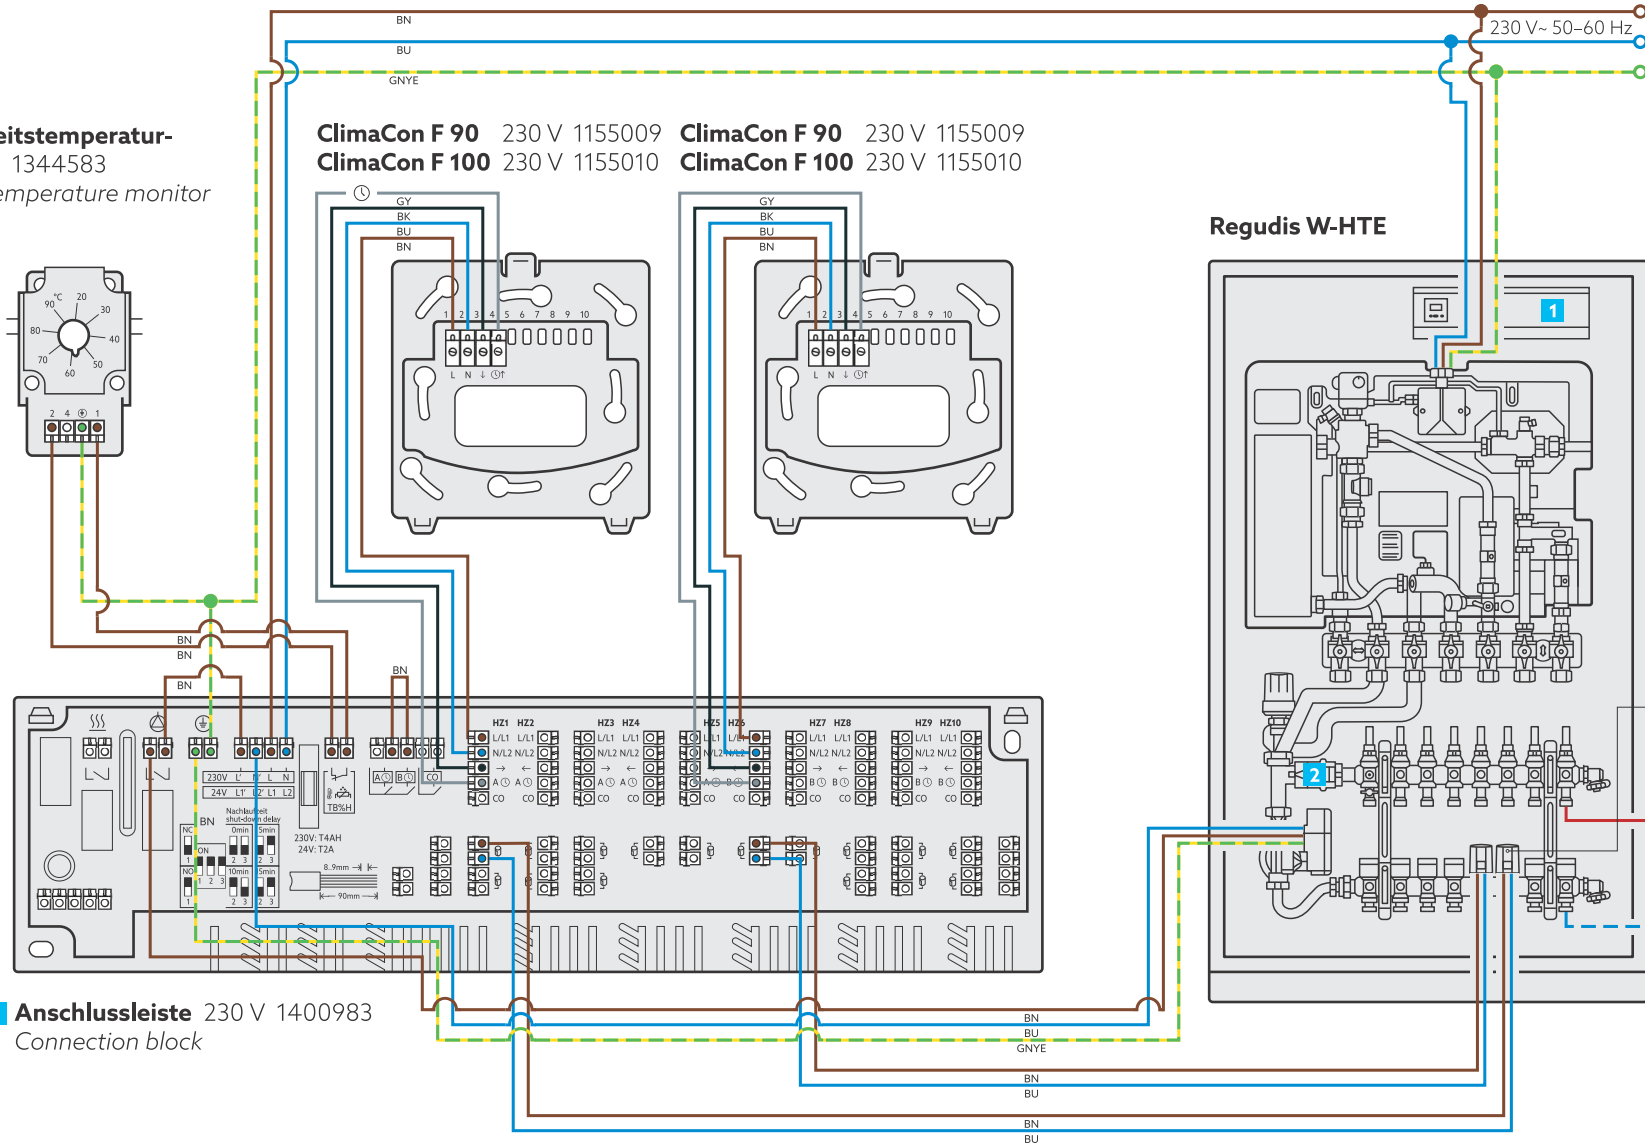

1 Anschlussleiste 230 V 1400983
Connection block

Regudis W-HTE

Aktor T 2P 230 V 1012452 (NC)
*Elektrothermischer Stellantrieb
Electrothermal actuator*