ClimaCon F 90 230 V (1155009)

nur Heizen, mit mehreren Anschlussleisten mit Timer, mit Pumpenlogik, Absenken als Slave-Raumthermostat

heating only, with several connecting blocks with time switch, with pump logic, setback as follower room thermostat

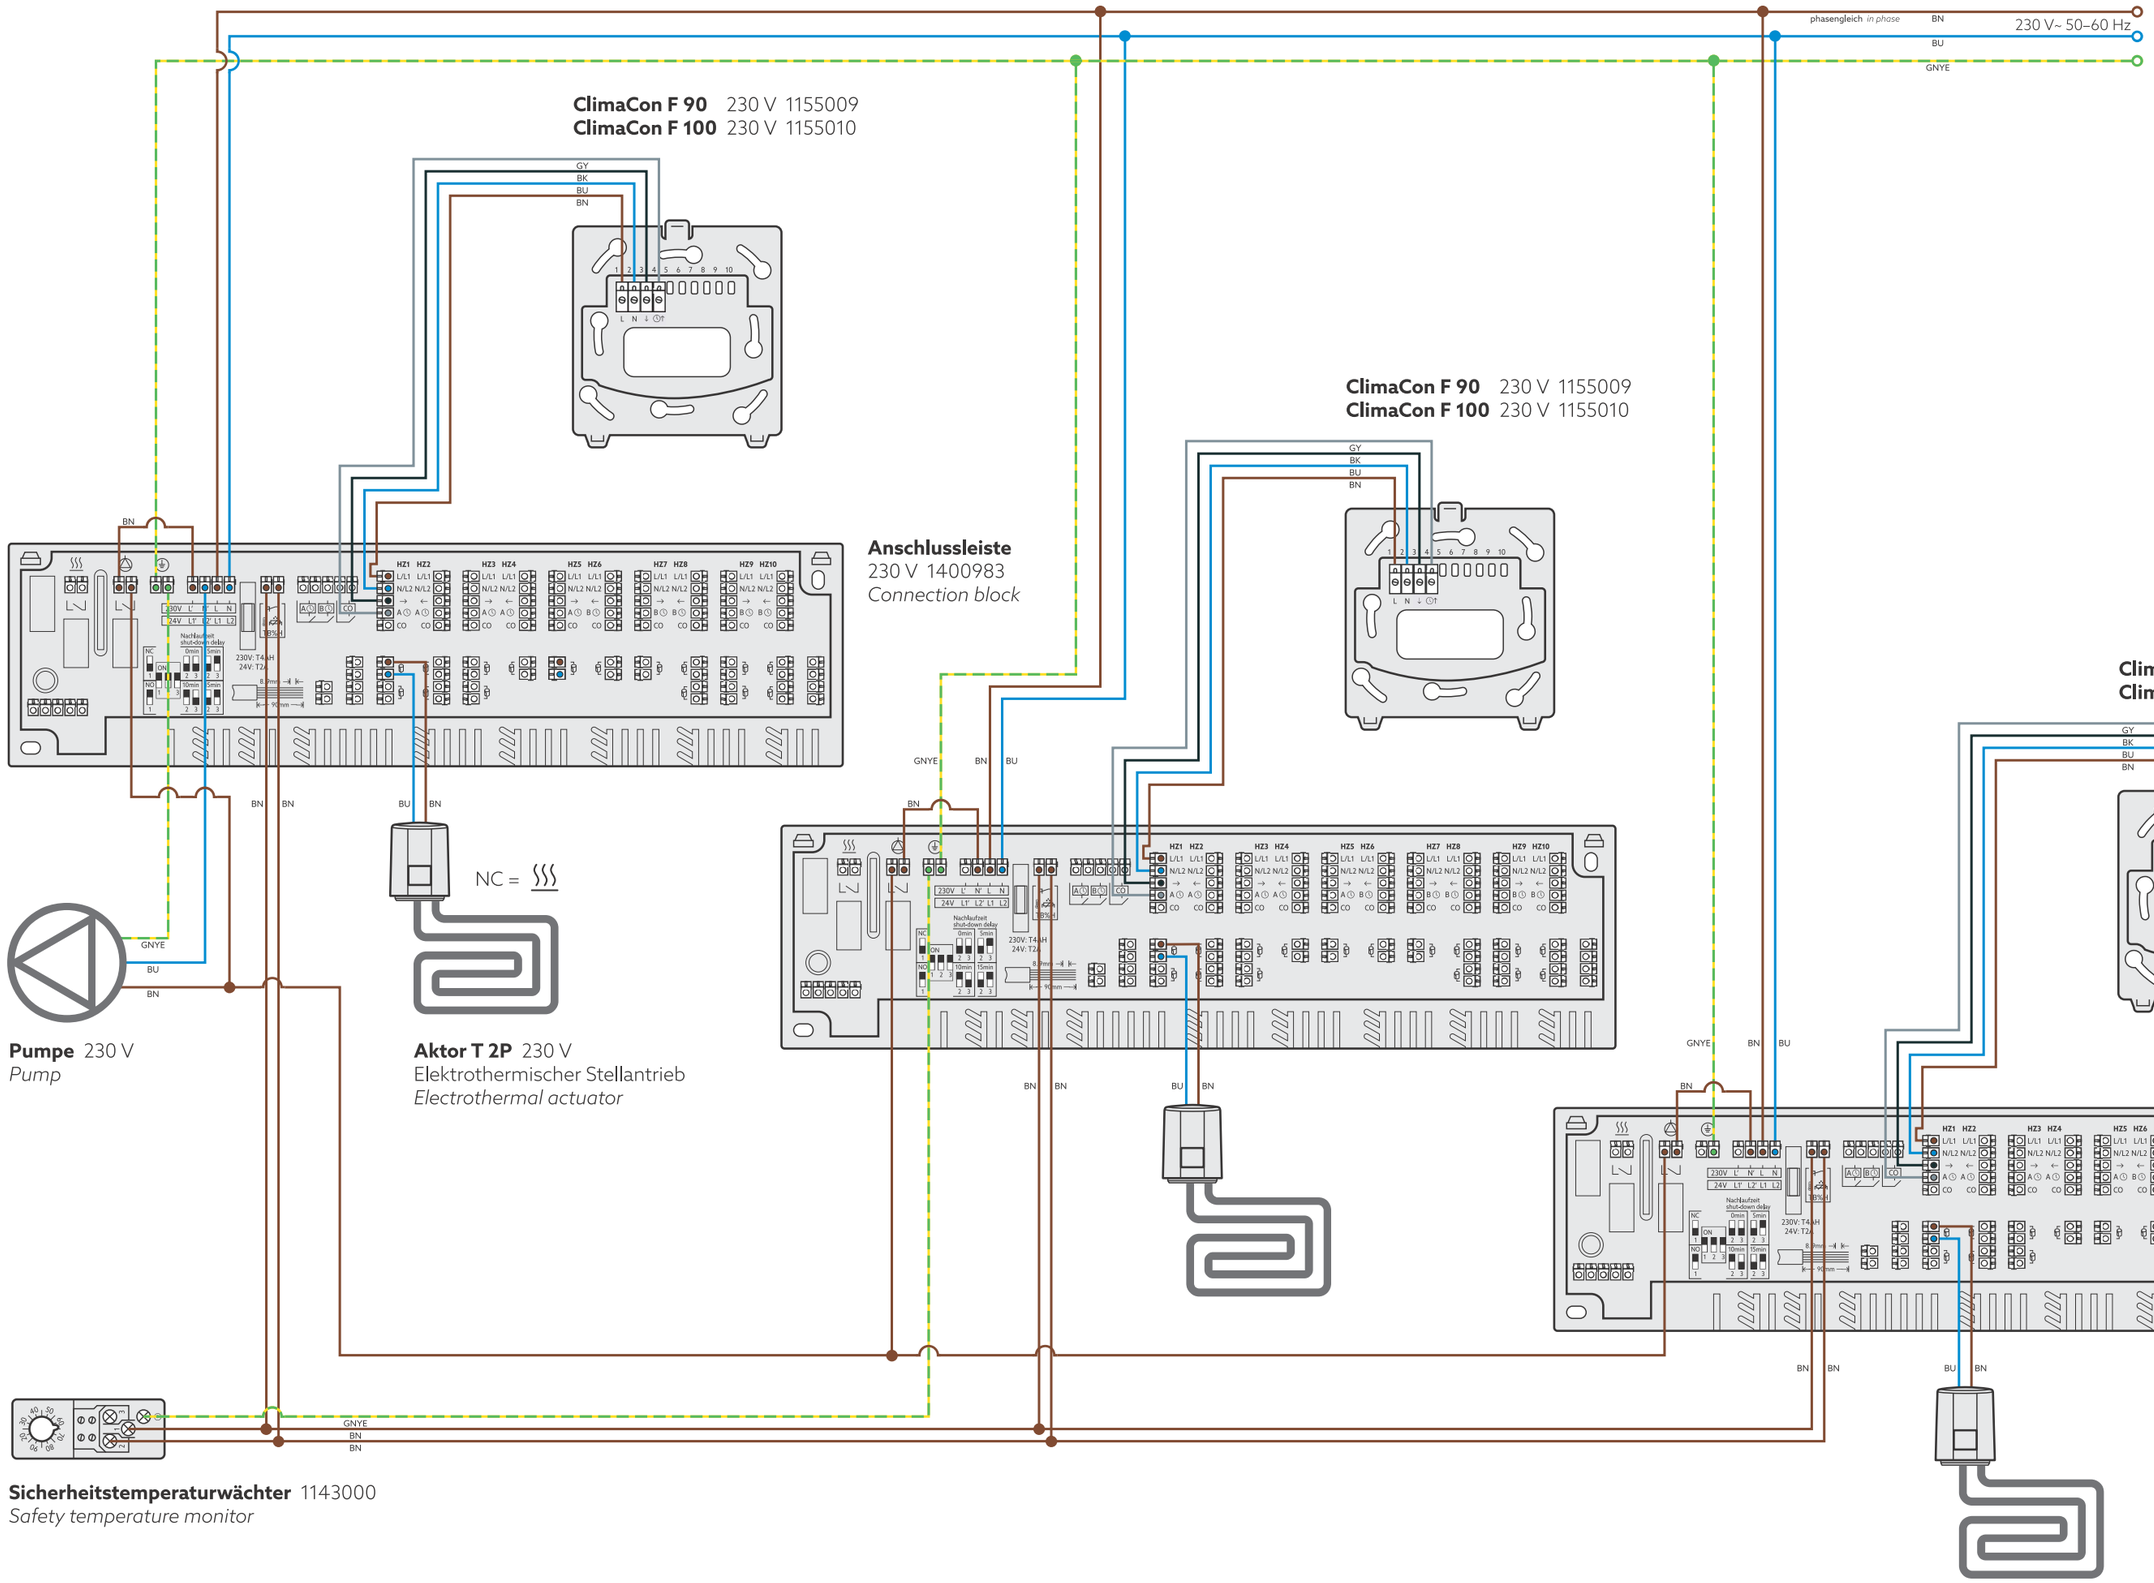

oventrop

Schema zum elektrischen Anschluss
Diagram for the electrical connection
ClimaCon F

Art.-Nr.-ID *Art. No.-ID*	Projekt *Project*
1155009-35A	**ovt22025**
Stand *Revision*	Maßstab *Scale*
26.10.2022	**–**

Farben *Colors*
IEC 60757

- **BK** Schwarz *Black*
- **BN** Braun *Brown*
- **BU** Blau *Blue*
- **GN** Grün *Green*
- **GY** Grau *Grey*
- **PK** Rosa *Pink*
- **RD** Rot *Red*
- **VI** Violett *Violet*
- **YE** Gelb *Yellow*
- **GNYE** Grün-Gelb *Green-Yellow*

Es müssen die gültigen Installationsrichtlinien sowie die anerkannten Regeln der Technik beachtet werden. Nicht alle Komponenten der Anlage sind vollständig abgebildet. Das Schema ersetzt keine Detailplanung. Die Anleitungen der einzelnen Komponenten sind zu beachten. Alle Angaben und Ergebnisse sind bauseits zu prüfen.

The valid installation guidelines and the recognised rules of technology must be observed. Not all components of the system are shown in full. The diagram does not replace detailed planning. The instructions for the individual components must be observed. All information and results must be checked on site.