Aufputzschrank für Wohnungsstation „Regudis W“

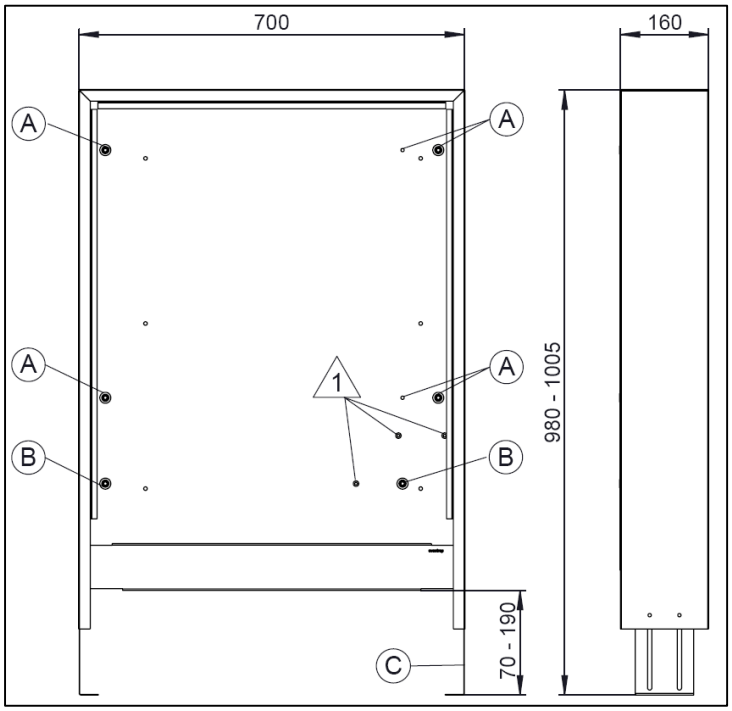

A:
Befestigungsstift für „Regudis W”

B:
Befestigungsstift für Kugelhahn-Anschlussleiste

C:
Ausziehbare Füße mit Höhenmarkierung zur Einstellung der Fußbodenaufbauhöhen (100 - 180 mm).

1:
Befestigungsstift für Halterung Membranausdehnungsgefäß und Kugelhahn-Anschlussleiste
Montage:

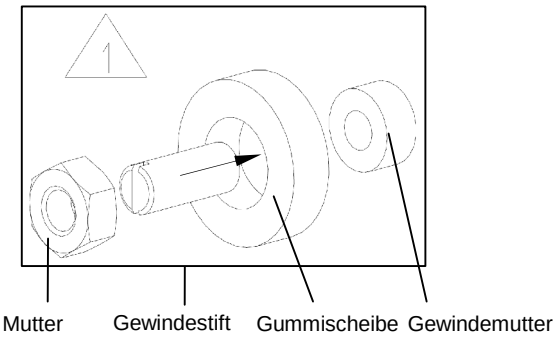

- Gummischeibe über Gewindemutter legen
- Gewindestift in das Gewinde schrauben
  Achtung! Die Einschraubtiefe des Stifts beachten
- Halterung/ Kugelhahnleiste einhängen
- mit Mutter fixieren

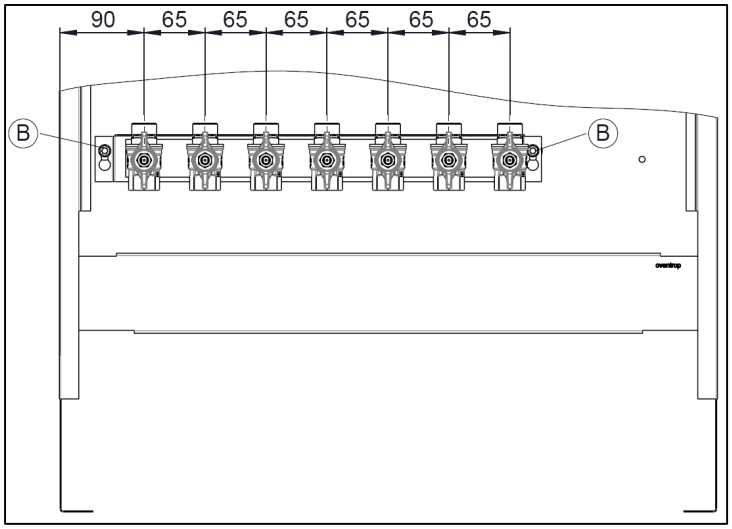

B:
Montageposition Kugelhahnanschlussleiste

geeignet für:

Art.Nr.	Bezeichnung
1341121	„Regudis W-HTF“ GSWB
1341130	„Regudis W-HTF“ mit direktem Heizkreis
1341140	„Regudis W-HTF“ mit gemischtem Heizkreis
1341150	„Regudis W-HTF“ mit direktem Heizkreis
1341160	„Regudis W-HTF“ mit gemischtem Heizkreis
1341332	„Regudis W“ Heizkreis-Trennsystem

Eine Übersicht der weltweiten Ansprechpartner finden Sie unter www.oventrop.de.

OVENTROP GmbH & Co. KG
Paul-Oventrop-Straße 1
D-59939 Olsberg
Telefon (02962) 82-0
Telefax (02962) 82-400
E-Mail: mail@oventrop.de
Internet: www.oventrop.com

Technische Änderungen vorbehalten.
134107180 09/2013

Surface-mounted cabinet for dwelling station "Regudis W"

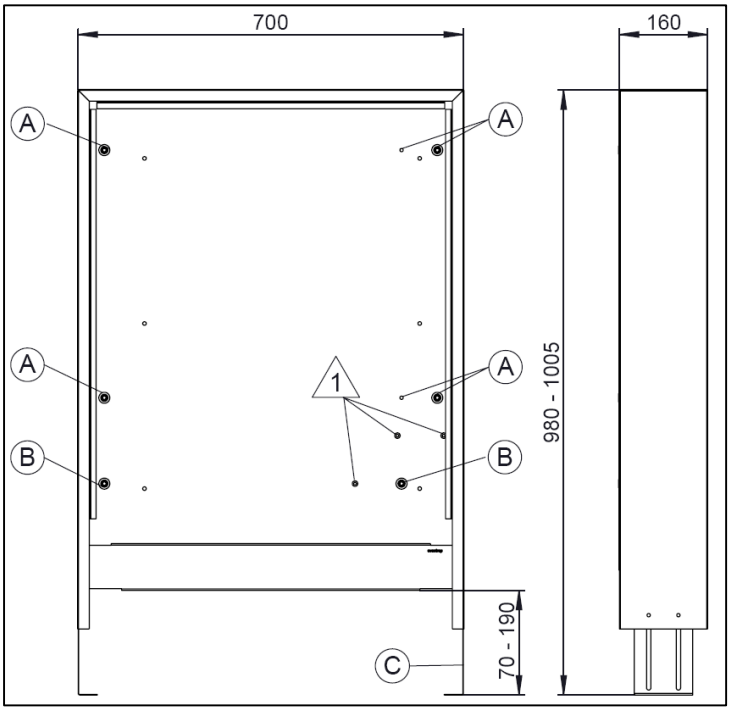

A:
Fixing pin for “Regudis W”

B:
Fixing pin for ball valve connection block

C:
Extendible feet with height marking for adjustment of the floor construction height (100 – 180 mm).

1:
Fixing pin for bracket diaphragm expansion tank and ball valve connection block
Installation:

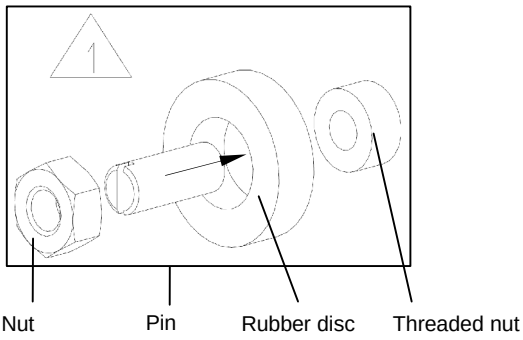

- Position rubber disc onto the cage nut
- Screw pin into the thread
  Attention! The screw-in depth of the pin must be observed
- Suspend station/ball valve connector block
- Fix with nut

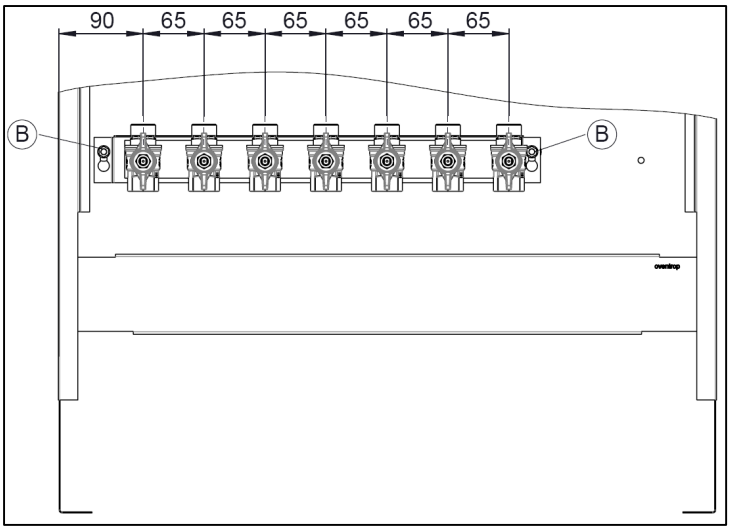

B:
Installation position of ball valve connection block

suitable for:

Item no.	Designation
1341121	”Regudis W-HTF” GSWB
1341130	”Regudis W-HTF” with constant temperature circuit
1341140	”Regudis W-HTF” with variable temperature circuit
1341150	”Regudis W-HTF” with constant temperature circuit
1341160	”Regudis W-HTF” with variable temperature circuit
1341332	”Regudis W” with heating circuit separation system

For an overview of our global presence visit www.oventrop.com.

Subject to technical modification without notice.
134107180 09/2013

Coffret pour pose en applique pour station d'appartemnt «Regudis W»

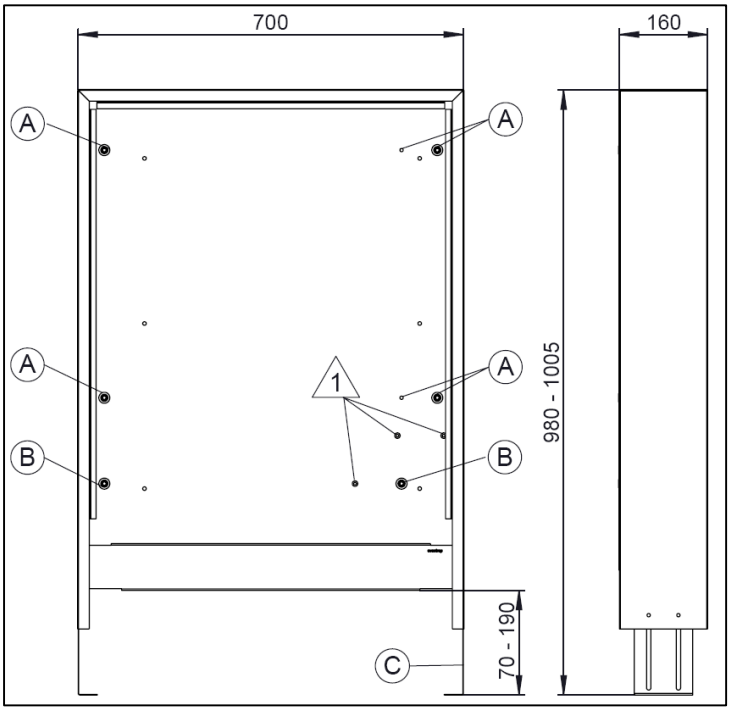

A:
Broche de fixation pour « Regudis W »

B:
Broche de fixation pour bloc de raccordement pour robinets à tournant sphérique

C:
Pieds extensibles avec marquage de la hauteur pour l'ajustage de la hauteur du plancher (100 – 180 mm).

1:
Broche de fixation pour dispositif de fixation pour vase d'expansion à membrane
Montage:

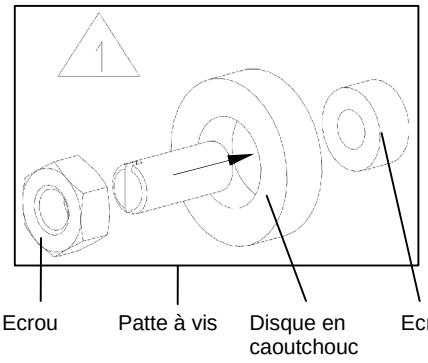

• Positionner le disque en caoutchouc sur l'écrou encagé
• Visser la patte à vis dans le filetage
Attention! Respecter la profondeur filetée de la patte
• Accrocher la station et le bloc de raccordement pour robinets à tournant sphérique
• Fixer à l'aide de l'écrou

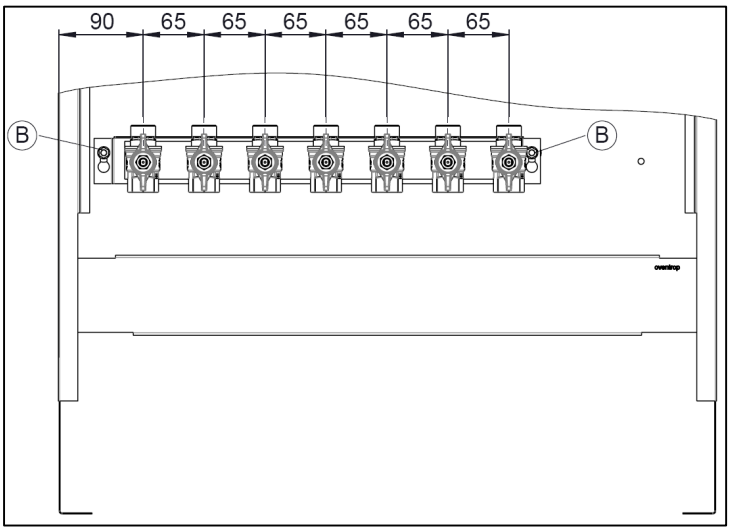

B:
Position de montage du bloc de raccordement pour robinets à tournant sphérique

adapté aux:

Réf.	Désignation
1341121	«Regudis W-HTF» GSWB
1341130	«Regudis W-HTF» avec circuit de chauffage direct
1341140	«Regudis W-HTF» avec circuit de chauffage mélangé
1341150	«Regudis W-HTF» avec circuit de chauffage direct
1341160	«Regudis W-HTF» avec circuit de chauffage mélangé
1341332	«Regudis W» avec système de séparation circuit de chauffage

Vous trouverez une vue d'ensemble des interlocuteurs dans le monde entier sur www.oventrop.com.

Cassetta a muro per modulo satellite “Regudis W” « Regudis W »

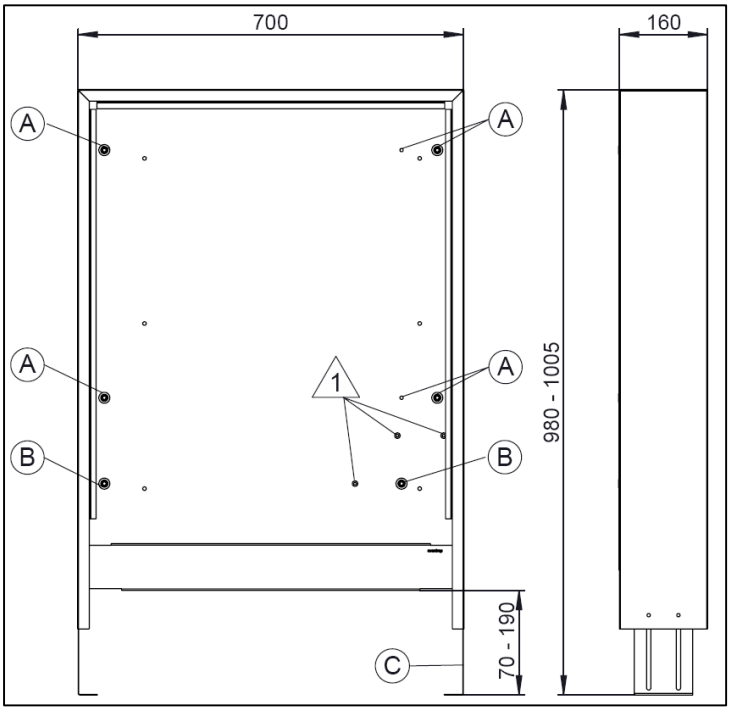

A:
Punto di fissaggio per « Regudis W »

B:
Perno di fissaggio per barra di collegamento valvole a sfera

C:
Piede estendibile con marcatura per sistema-zione dell’altezza dal pavimento (100-180mm).

1:
Perno di fissaggio per Il supporto vaso d’espansione a membrana
Montaggio:

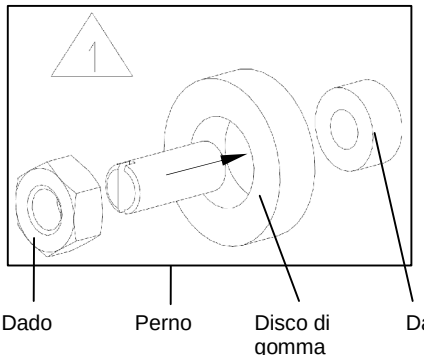

•Posizionare il disco di gomma sul dado in gabbia
• Avvitare il perno filettato nella filettatura
Attenzione! Controllare la profondità di avvitamento del perno
• Appendere la stazione/barra valvole a sfera
• Fissare con il dado

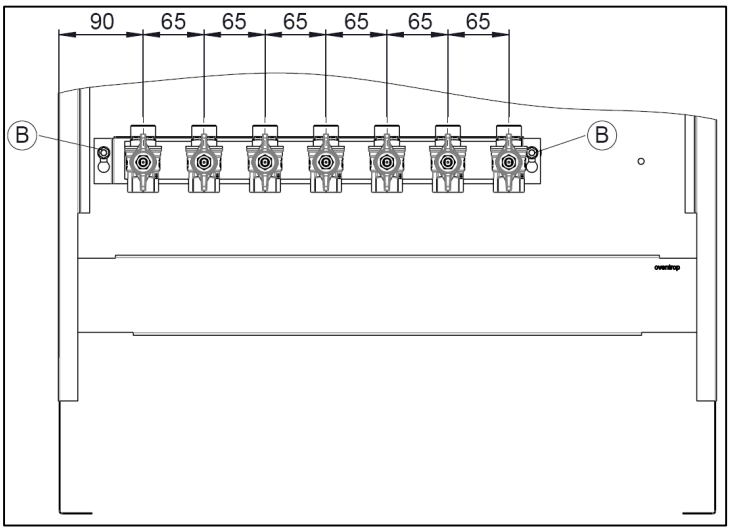

B:
Posizione di montaggio della barra di collegamento valvole a sfera

adatto per:

Codice	Descrizione
1341121	„Regudis W-HTF" GSWB
1341130	„Regudis W-HTF" diretto
1341140	„Regudis W-HTF" miscelato
1341150	„Regudis W-HTF" diretto
1341160	„Regudis W-HTF" miscelato
1341332	„Regudis W" Sistema separazione circuito riscaldamento

Per ulteriori informazioni sulla ns. organizzazione commerciale nel mondo potete consultare il ns sito www.oventrop.com.