ClimaCon F 210 230 V (1155021)

GEG-konforme Absenkung sowie Steuerung der Trinkwasserzirkulation der Regudis W-HTE

EU Guideline 2010/31/EU conform setback and control of the potable water circulation of the Regudis W-HTE

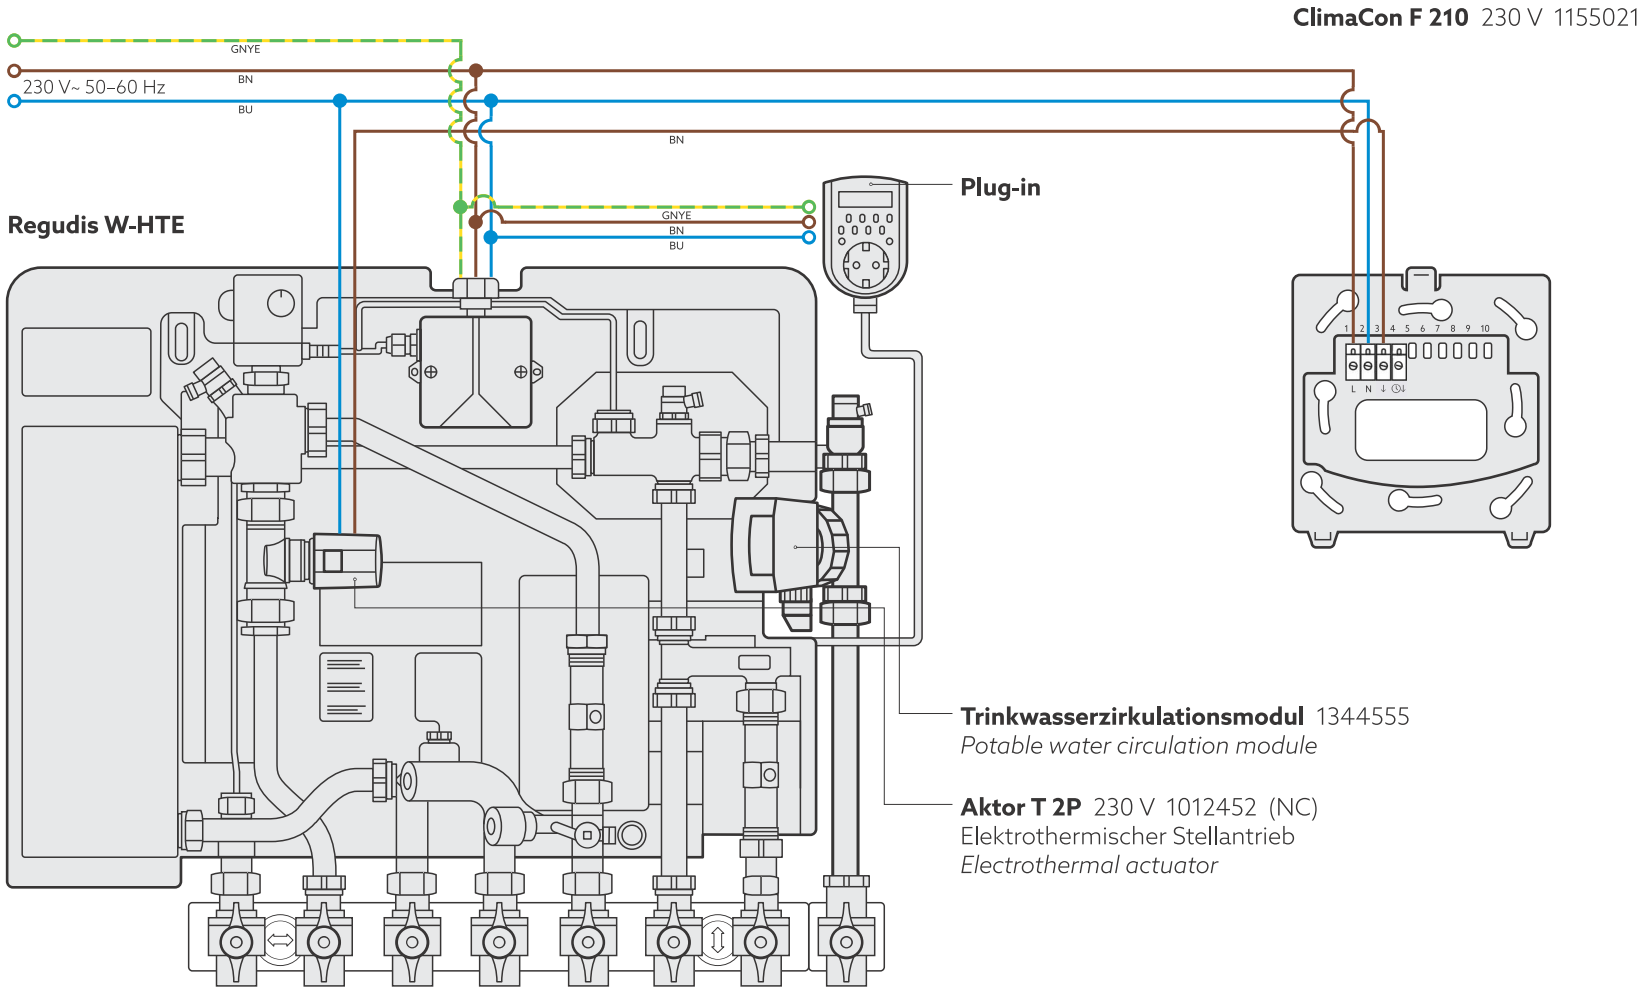

oventrop

Schema zum elektrischen Anschluss
Diagram for the electrical connection
ClimaCon F

Art.-Nr.-ID *Art. No.-ID*
1155021-32

Projekt *Project*
ovt22025

Stand *Revision*
26.10.2022

Maßstab *Scale*
–

Farben *Colors*
IEC 60757

BK Schwarz *Black*
BN Braun *Brown*
BU Blau *Blue*
GN Grün *Green*
GY Grau *Grey*
PK Rosa *Pink*
RD Rot *Red*
VI Violett *Violet*
YE Gelb *Yellow*
GNYE Grün-Gelb *Green-Yellow*

Es müssen die gültigen Installationsrichtlinien sowie die anerkannten Regeln der Technik beachtet werden. Nicht alle Komponenten der Anlage sind vollständig abgebildet. Das Schema ersetzt keine Detailplanung. Die Anleitungen der einzelnen Komponenten sind zu beachten. Alle Angaben und Ergebnisse sind bauseits zu prüfen.

The valid installation guidelines and the recognised rules of technology must be observed. Not all components of the system are shown in full. The diagram does not replace detailed planning. The instructions for the individual components must be observed. All information and results must be checked on site.