


U 468 931 000 598 - 01

EBERLE

Montageanleitung

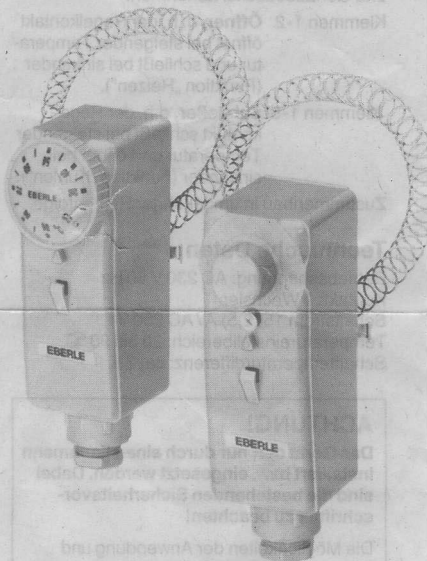

Rohranlegeregler

**Typ RAR 875 01
mit Außenskala**

**Typ RAR 875 02
mit Innenskala**

Montage

Drücken sie den Regler gegen das Heizungsrohr und befestigen sie ihn mit dem beiliegenden Elastikspannband. Evtl. überstehende Enden des Spannbandes können abgewickelt werden.

Elektrischer Anschluß

Einstellknopf abziehen, Deckelschraube lösen und Gehäusedeckel abnehmen.

Klemmen 1-2 **Öffner**, d. h. der Regelkontakt öffnet bei steigender Temperatur und schließt bei sinkender (Funktion „Heizen“).

Klemmen 1-3 **Schließer**, d.h. der Regelkontakt schließt bei steigender Temperatur und öffnet bei sinkender (Funktion „Kühlen“).

Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge.

Technische Daten

Betriebsspannung: AC 230 V 50 Hz

Kontakt: 1 Wechsler

Schaltstrom 15 (2,5) A / AC 250 V

Temperatureinstellbereich: 20 bis 90 °C

Schalttemperaturdifferenz: ca. 7 K

ACHTUNG!

Das Gerät darf nur durch einen Fachmann installiert bzw. eingesetzt werden. Dabei sind die bestehenden Sicherheitsvorschriften zu beachten!

Die Möglichkeiten der Anwendung und Dimensionierung insbesondere die technischen Daten ergeben sich aus unseren Prospektangaben.

EBERLE

EBERLE Controls GmbH

Postfach 13 01 53, 90113 Nürnberg (Germany)

Klingenhofstraße 71, 90411 Nürnberg

Telefon (09 11) 56 93-0, Telefax (09 11) 56 93-536

Irrtum und Änderungen vorbehalten