ClimaCon F 310 230 V (1155031)

Heizen oder kühlen (mit Change-Over-Signal), mit Anschlussleiste, Absenken als Master-Raumthermostat

heating or cooling (with change-over signal), with connecting block, setback as leader room thermostat

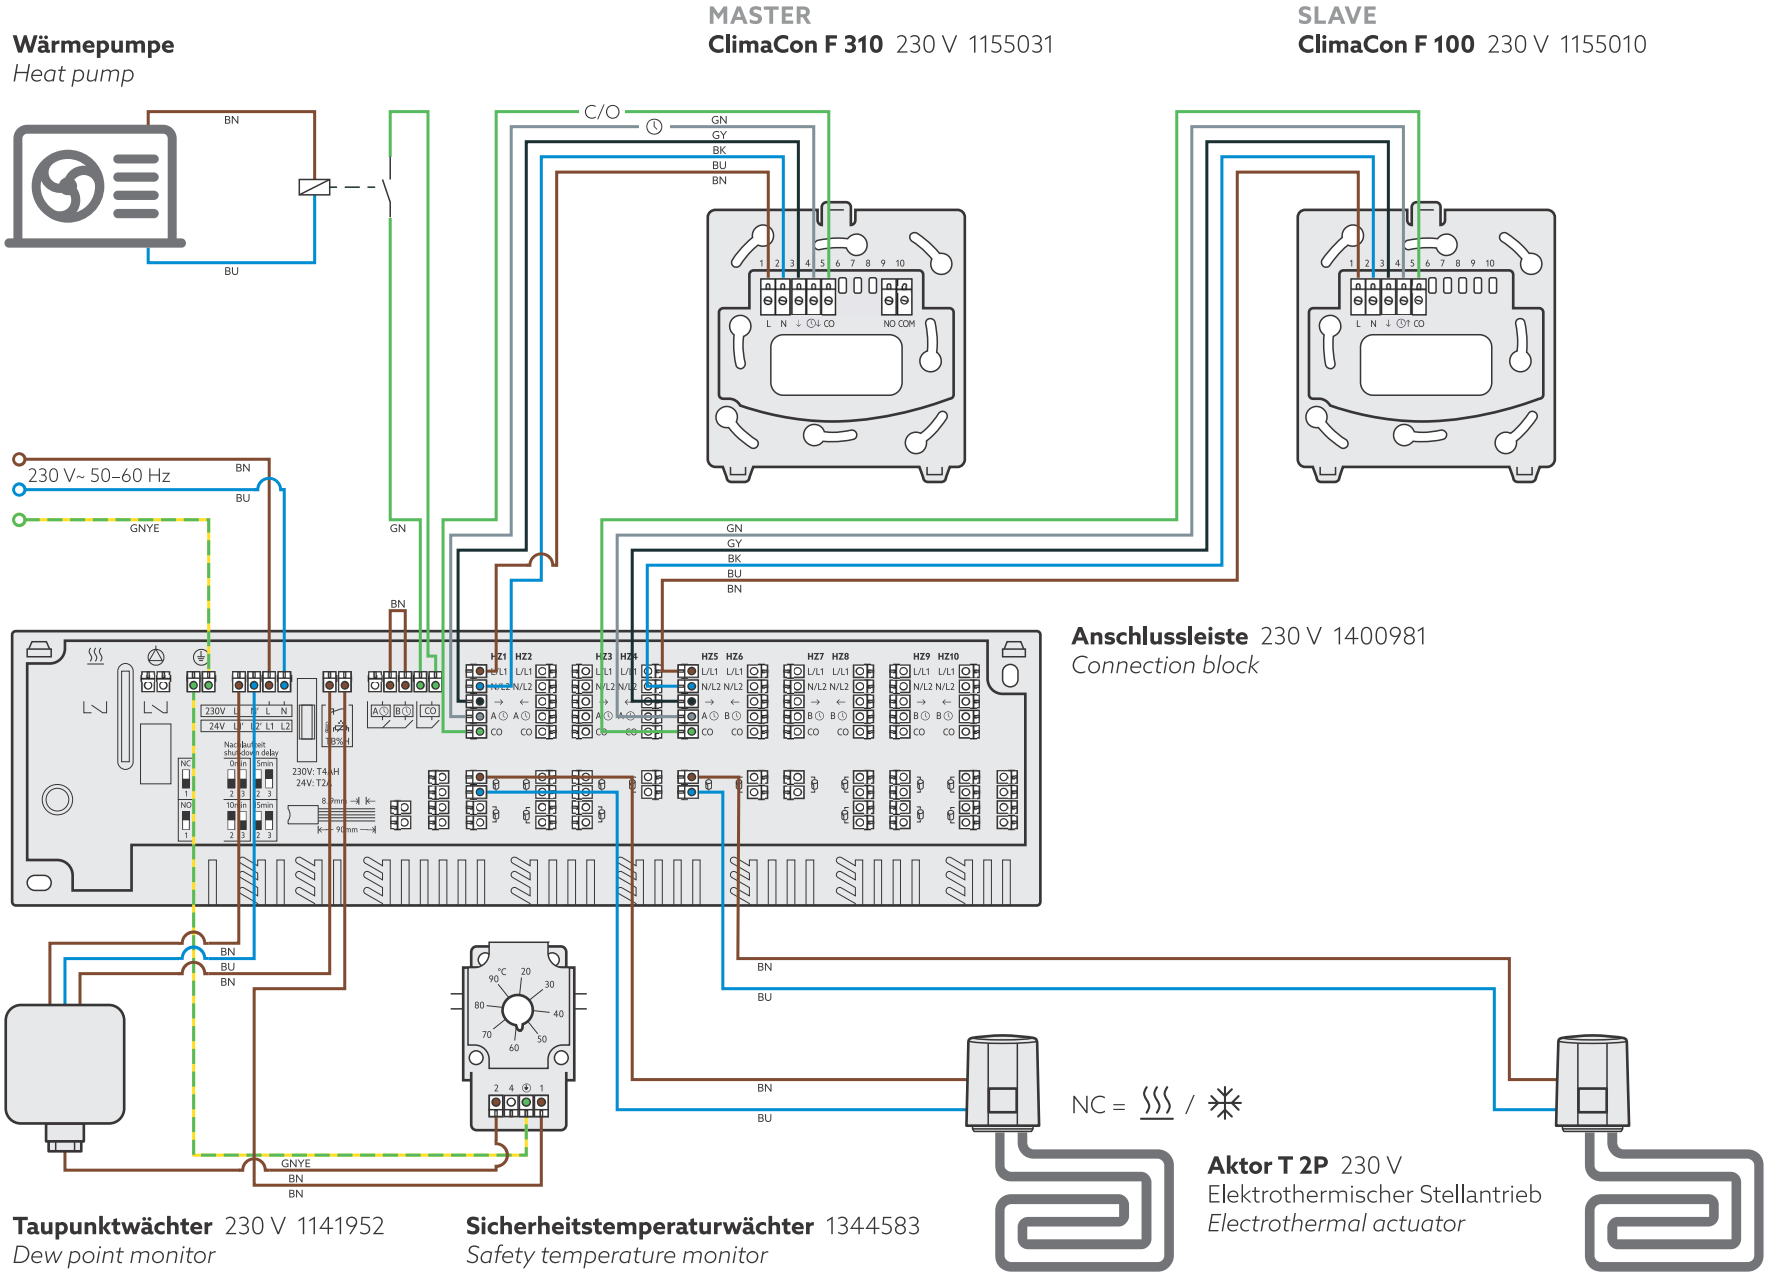

Anschlussleiste 230 V 1400981
Connection block

Aktor T 2P 230 V
Elektrothermischer Stellantrieb
Electrothermal actuator

Taupunktwächter 230 V 1141952
Dew point monitor

Sicherheitstemperaturwächter 1344583
Safety temperature monitor

oventrop

Schema zum elektrischen Anschluss
Diagram for the electrical connection
ClimaCon F

Art.-Nr.-ID *Art. No.-ID*	Projekt *Project*
1155031-46	**ovt22025**
Stand *Revision*	Maßstab *Scale*
26.10.2022	**–**

Farben *Colors*
IEC 60757

- **BK** Schwarz *Black*
- **BN** Braun *Brown*
- **BU** Blau *Blue*
- **GN** Grün *Green*
- **GY** Grau *Grey*
- **PK** Rosa *Pink*
- **RD** Rot *Red*
- **VI** Violett *Violet*
- **YE** Gelb *Yellow*
- **GNYE** Grün-Gelb *Green-Yellow*

Es müssen die gültigen Installationsrichtlinien sowie die anerkannten Regeln der Technik beachtet werden. Nicht alle Komponenten der Anlage sind vollständig abgebildet. Das Schema ersetzt keine Detailplanung. Die Anleitungen der einzelnen Komponenten sind zu beachten. Alle Angaben und Ergebnisse sind bauseits zu prüfen.

The valid installation guidelines and the recognised rules of technology must be observed. Not all components of the system are shown in full. The diagram does not replace detailed planning. The instructions for the individual components must be observed. All information and results must be checked on site.